

# Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) : Valeur maximale des résultats dans les eaux brutes destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine

## Département de l'AUDE

Situation au 18/03/2026

■ Limites communales

● Captages AEP sans données disponibles à ce jour

### Suivi PFAS dans les eaux brutes exploitées pour l'AEP

● Analyse conforme à la limite de qualité des eaux brutes

● Analyse dépassant la limite de qualité des eaux de consommation nécessitant une action correctrice avant mise en distribution


● Analyse non conforme à la limite de qualité des eaux brutes

### Production journalière des captages suivis

- ≤10 m<sup>3</sup>/j
- 10 > m<sup>3</sup>/j ≤100
- 100 > m<sup>3</sup>/j ≤1000
- > 1000 m<sup>3</sup>/j



Limite de qualité dans les eaux brutes  
Somme des PFAS : 2 µg/L

Limite de qualité dans les eaux de consommation  
Somme des PFAS : 0.1 µg/L

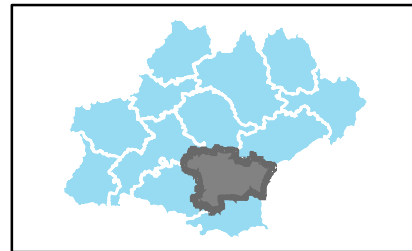

● ARS Occitanie - DD11

2 Allée de Bezons  
11021 Carcassonne  
ars-oc-dd11-sante-environnement@ars.sante.fr

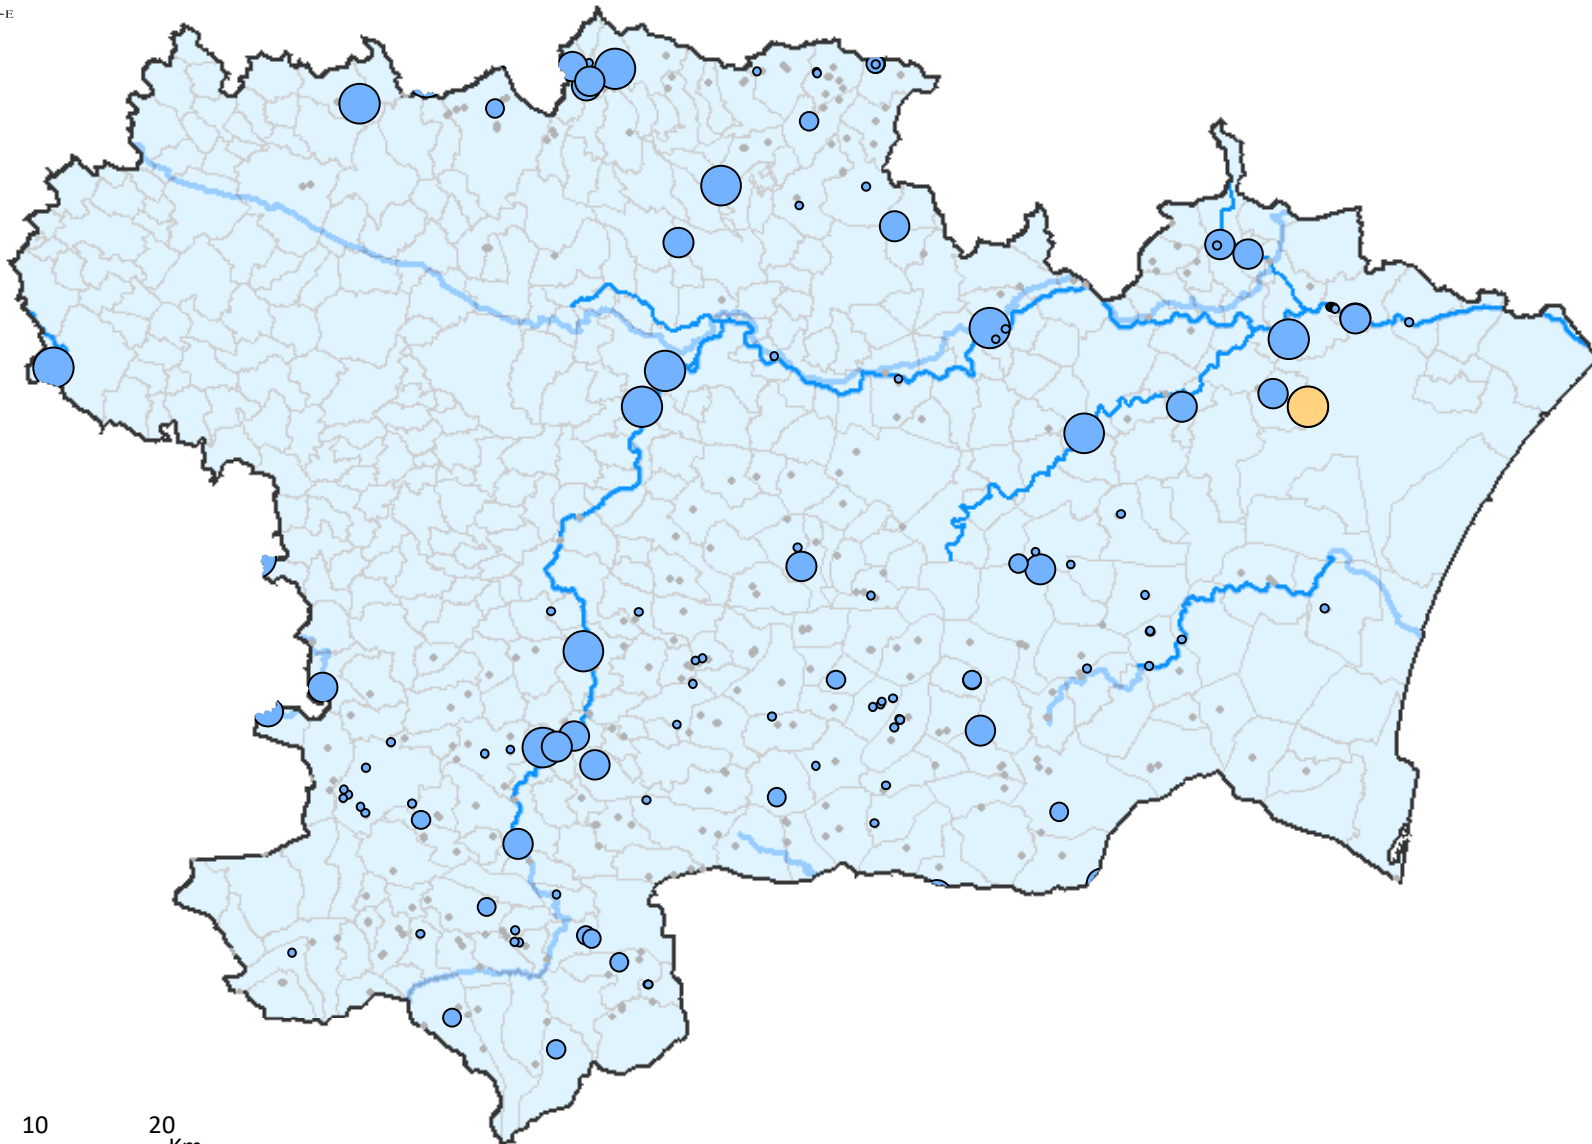

0 5 10 20  
Km