



### Situation au 18/03/2026

■ Limites communales

● Captages AEP sans données disponibles à ce jour

### Suivi PFAS dans les eaux brutes exploitées pour l'AEP

● Analyse conforme à la limite de qualité des eaux brutes

● Analyse dépassant la limite de qualité des eaux de consommation nécessitant une action correctrice avant mise en distribution


● Analyse non conforme à la limite de qualité des eaux brutes

### Production journalière des captages suivis



- ≤ 10 m<sup>3</sup>/j
- 10 > m<sup>3</sup>/j ≤ 100
- 100 > m<sup>3</sup>/j ≤ 1000
- > 1000 m<sup>3</sup>/j

Limite de qualité dans les eaux brutes  
Somme des PFAS : 2 µg/L

Limite de qualité dans les eaux de consommation  
Somme des PFAS : 0.1 µg/L

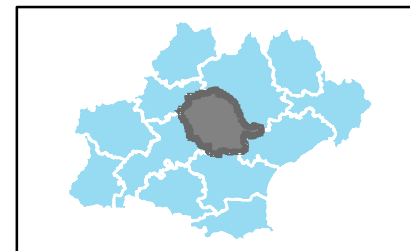

ARS Occitanie - DD81  
4 Rue Justin Alibert  
81000 Albi  
ars-oc-dd81-pgas@ars.sante.fr

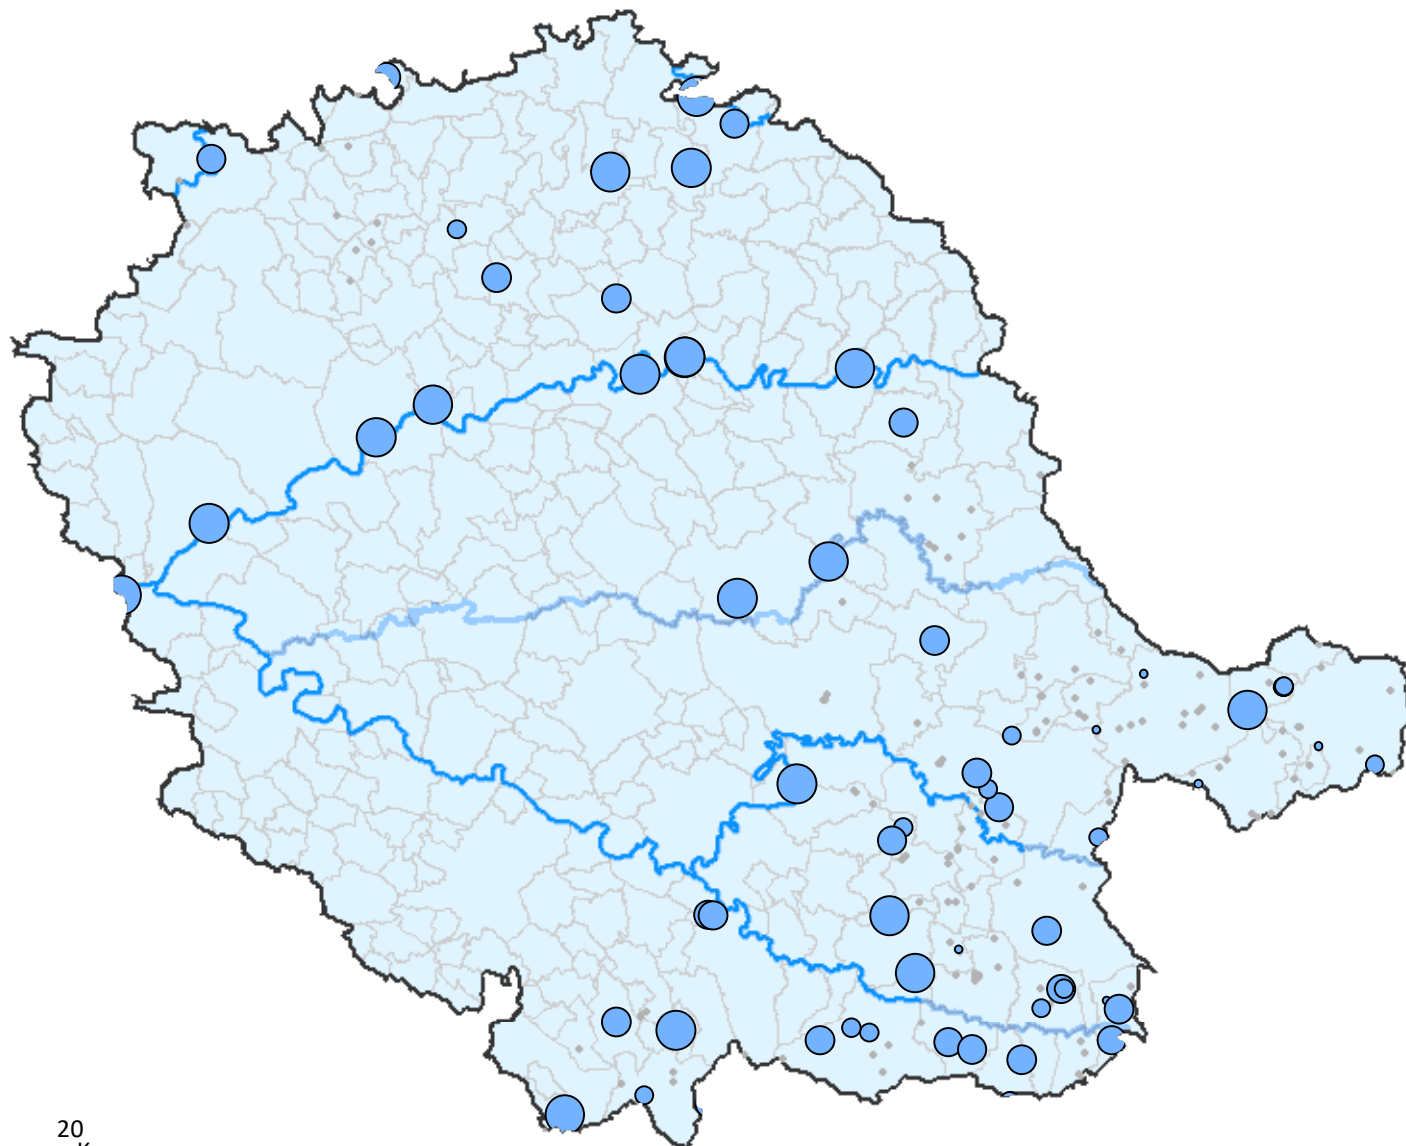

0 5 10 20  
Km