



Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) : Derniers résultats disponibles pour l'eau destinée à la consommation humaine

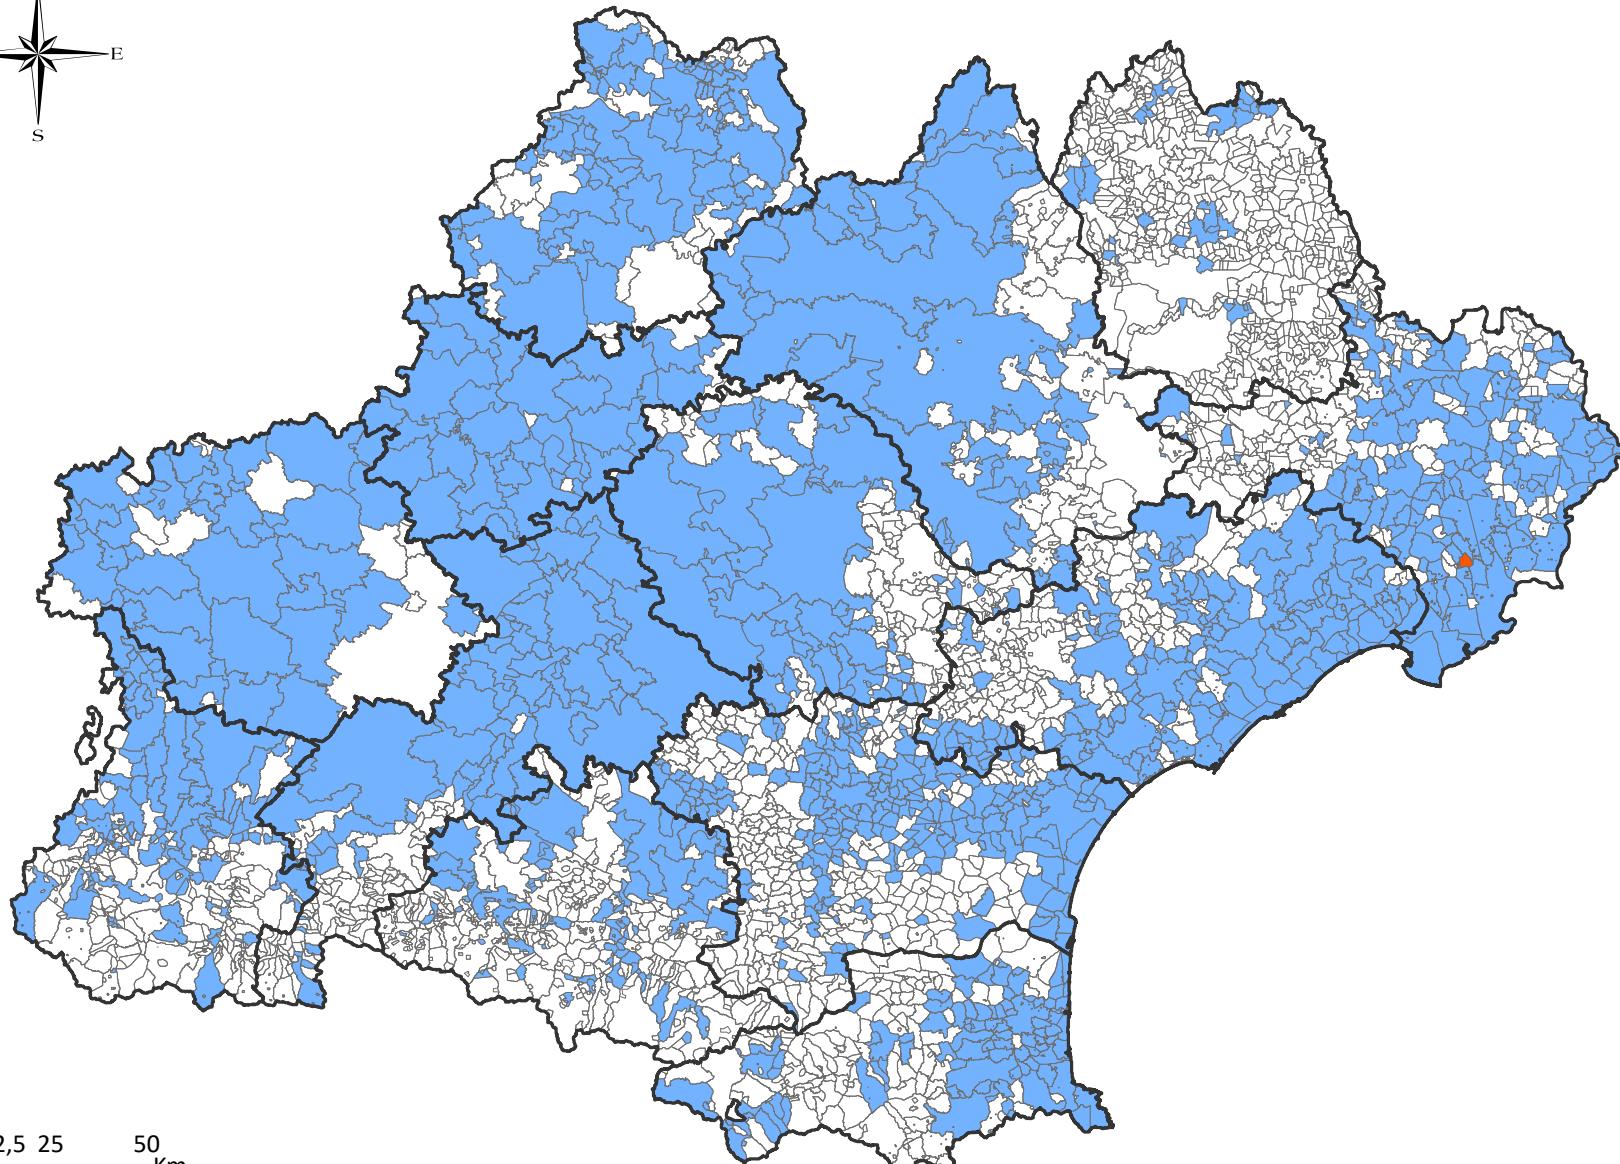

Situation au 14/01/2026



**Suivi PFAS dans les eaux destinées
à la consommation humaine - Par
unité de distribution**

Données non disponibles à
ce jour

Analyses conformes à la
limite de qualité des eaux
distribuées

Analyses non-conformes à la
limite de qualité des eaux
distribuées

**Limite de qualité dans les eaux
de consommation
Somme des PFAS: 0,1 µg/L**

● ● ARS Occitanie
26-28 Parc club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel
34067 MONTPELLIER