

Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) :
Derniers résultats disponibles pour l'eau destinée à la consommation humaine

AUDE

Situation au 14/01/2026



**Suivi PFAS dans les eaux
destinées à la
consommation humaine -
Par unité de distribution**

Données non disponibles à
ce jour

Analyses conformes à la
limite de qualité des eaux
distribuées

Analyses non-conformes à la
limite de qualité des eaux
distribuées

Limite de qualité dans les eaux distribuées
Somme des PFAS: 0,1 µg/L

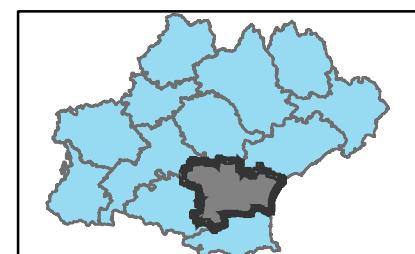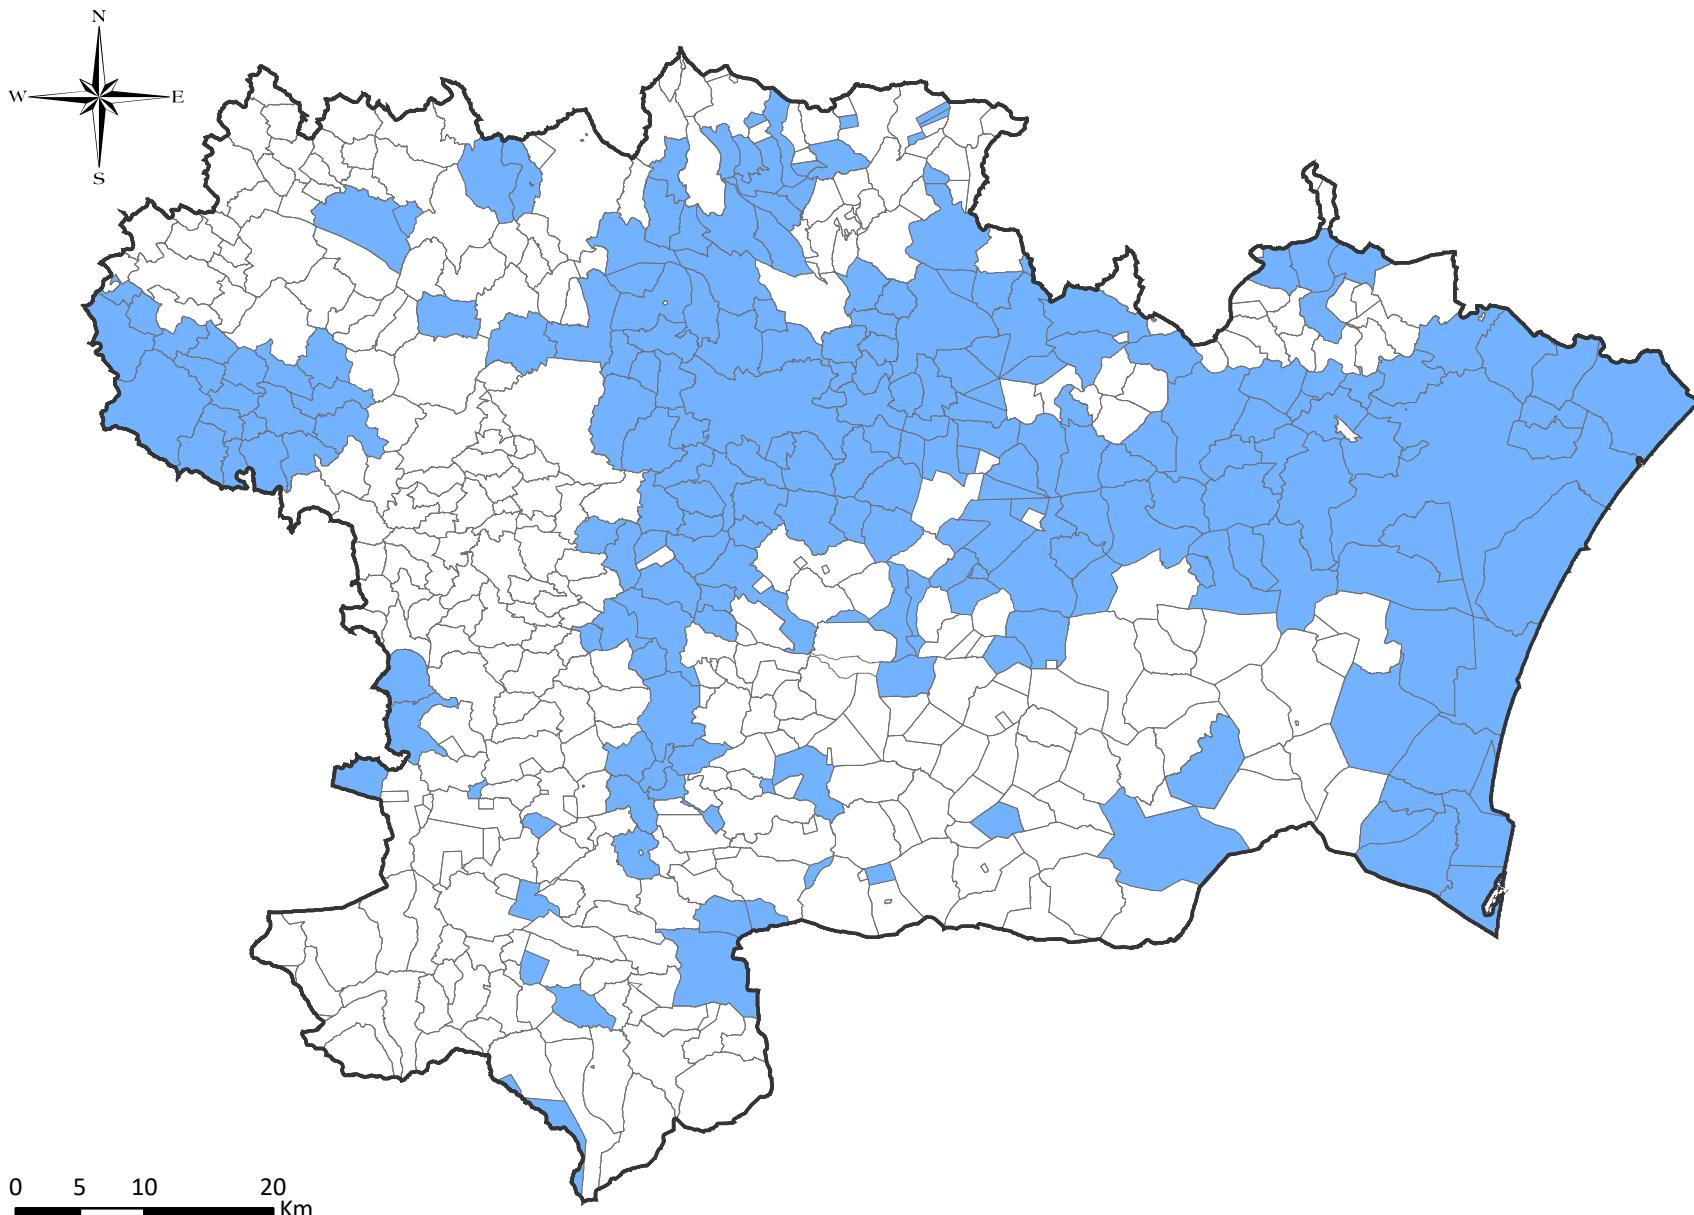

ARS Occitanie - DD011

2 Allée de Bezons
11021 Carcassonne

ars-oc-dd11-sante-environnement@ars.sante.fr