

Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) :
Derniers résultats disponibles pour l'eau destinée à la consommation humaine

GARD

Situation au 14/01/2026



**Suivi PFAS dans les eaux
destinées à la
consommation humaine -
Par unité de distribution**

Données non disponibles à
ce jour

Analyses conformes à la
limite de qualité des eaux
distribuées

Analyses non-conformes à la
limite de qualité des eaux
distribuées

Limite de qualité dans les eaux distribuées
Somme des PFAS: 0,1 µg/L

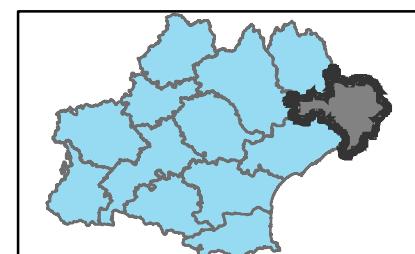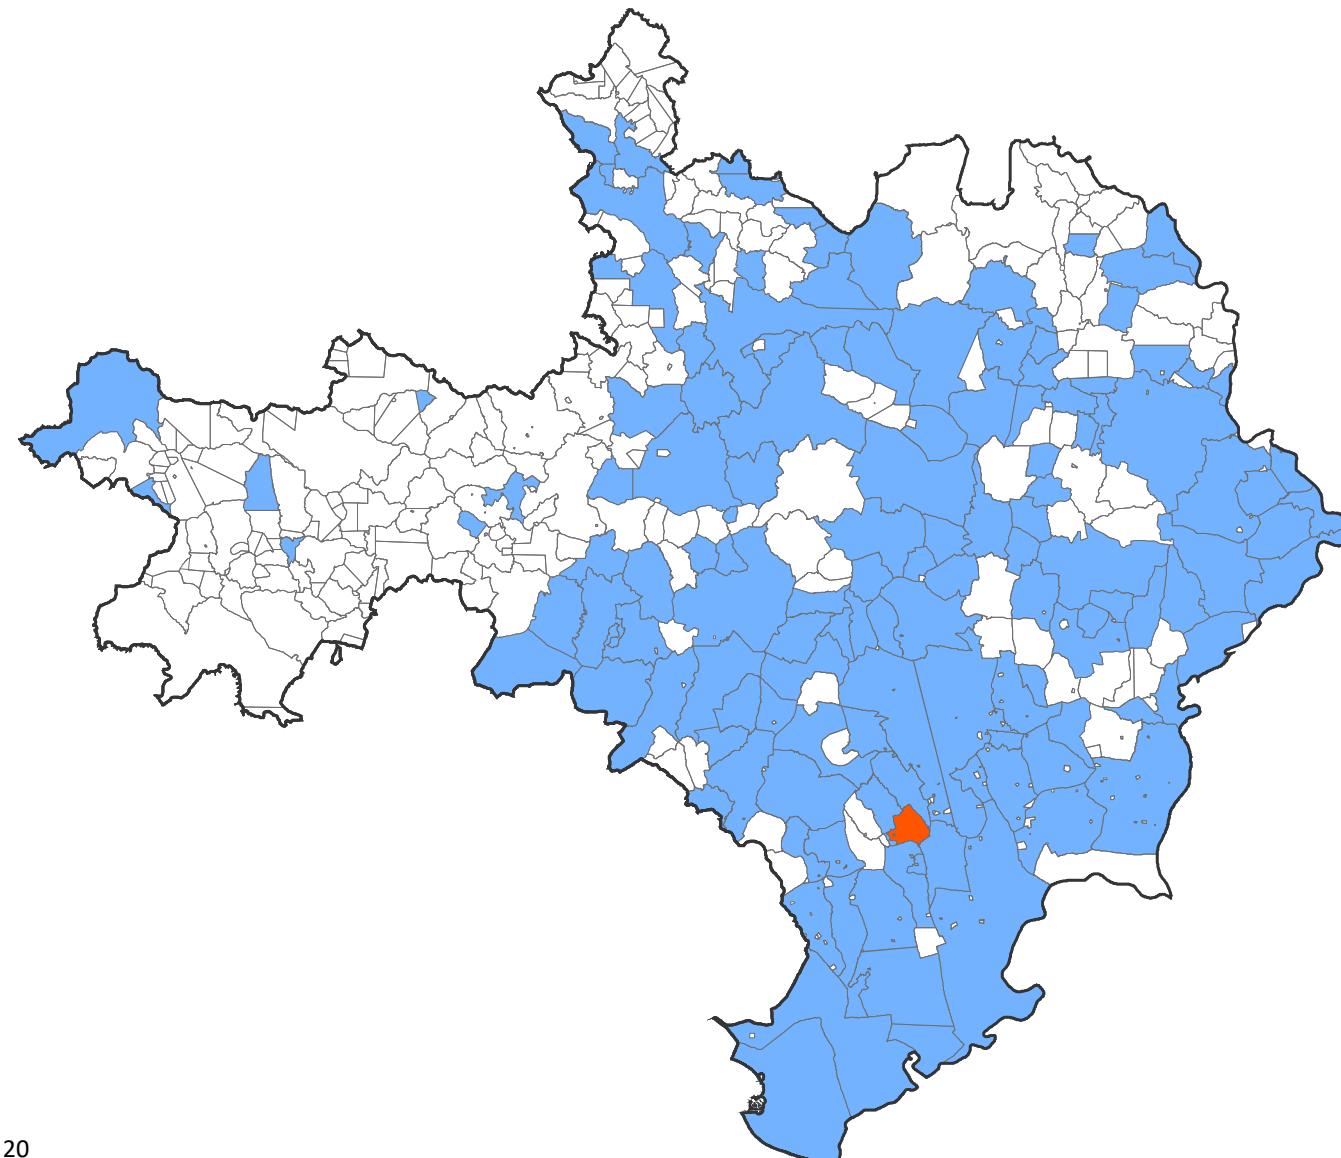

ARS Occitanie - DD030

6 Rue du Mail
30900 Nîmes

ars-oc-dd30-sante-environnement@ars.sante.fr