

Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) :
Derniers résultats disponibles pour l'eau destinée à la consommation humaine

LOZERE

Situation au 14/01/2026


**Suivi PFAS dans les eaux
destinées à la
consommation humaine -
Par unité de distribution**

Données non disponibles à
ce jour


Analyses conformes à la
limite de qualité des eaux
distribuées

Analyses non-conformes à la
limite de qualité des eaux
distribuées

Limite de qualité dans les eaux distribuées
Somme des PFAS: 0,1 µg/L

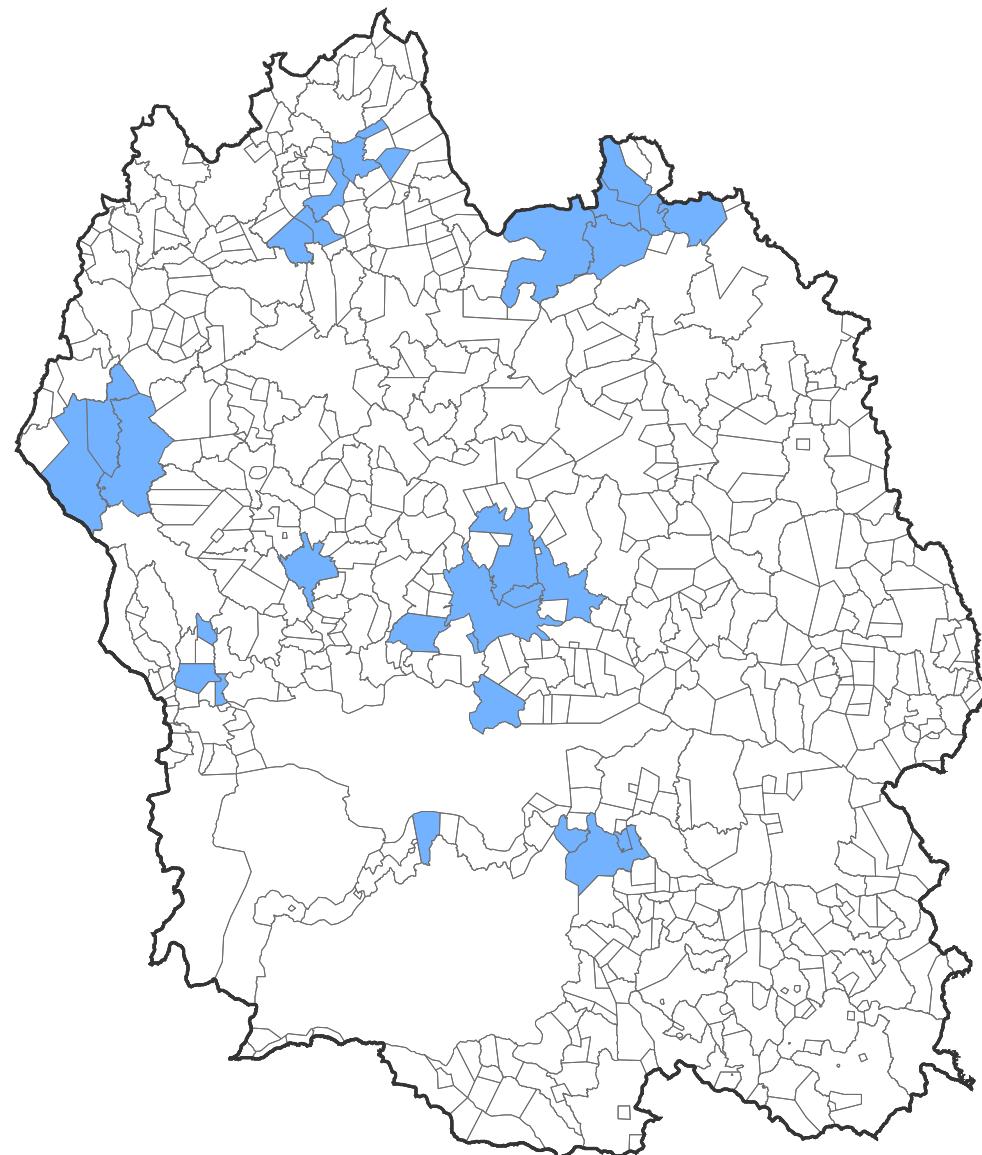

0 5 10 20 Km

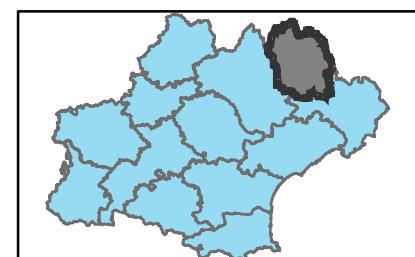

ARS Occitanie - DD048

1 Avenue du Père Coudrin
48000 Mende

ars-oc-dd48-sante-environnement@ars.sante.fr