



HAUTES PYRENEES

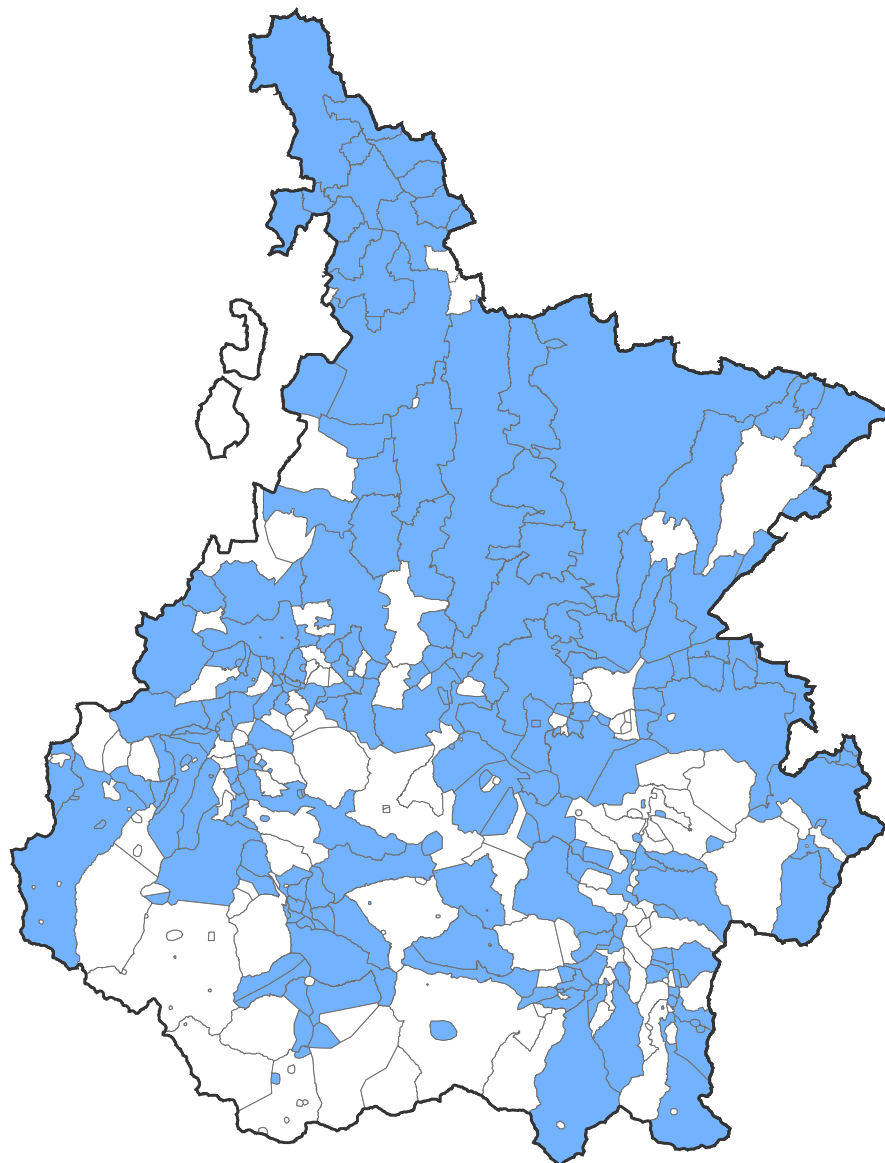


Situation au 19/03/2026



- Données non-disponibles à ce jour
- Analyses conformes à la limite de qualité des eaux distribuées
- Analyses non-conformes à la limite de qualité des eaux distribuées

Limite de qualité dans les eaux distribuées
Somme des PFAS: 0,1 µg/L

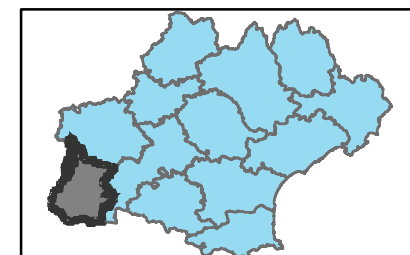

0 5 10 20
Km