




TARN ET GARONNE

Situation au 14/01/2026

Suivi PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine - Par unité de distribution

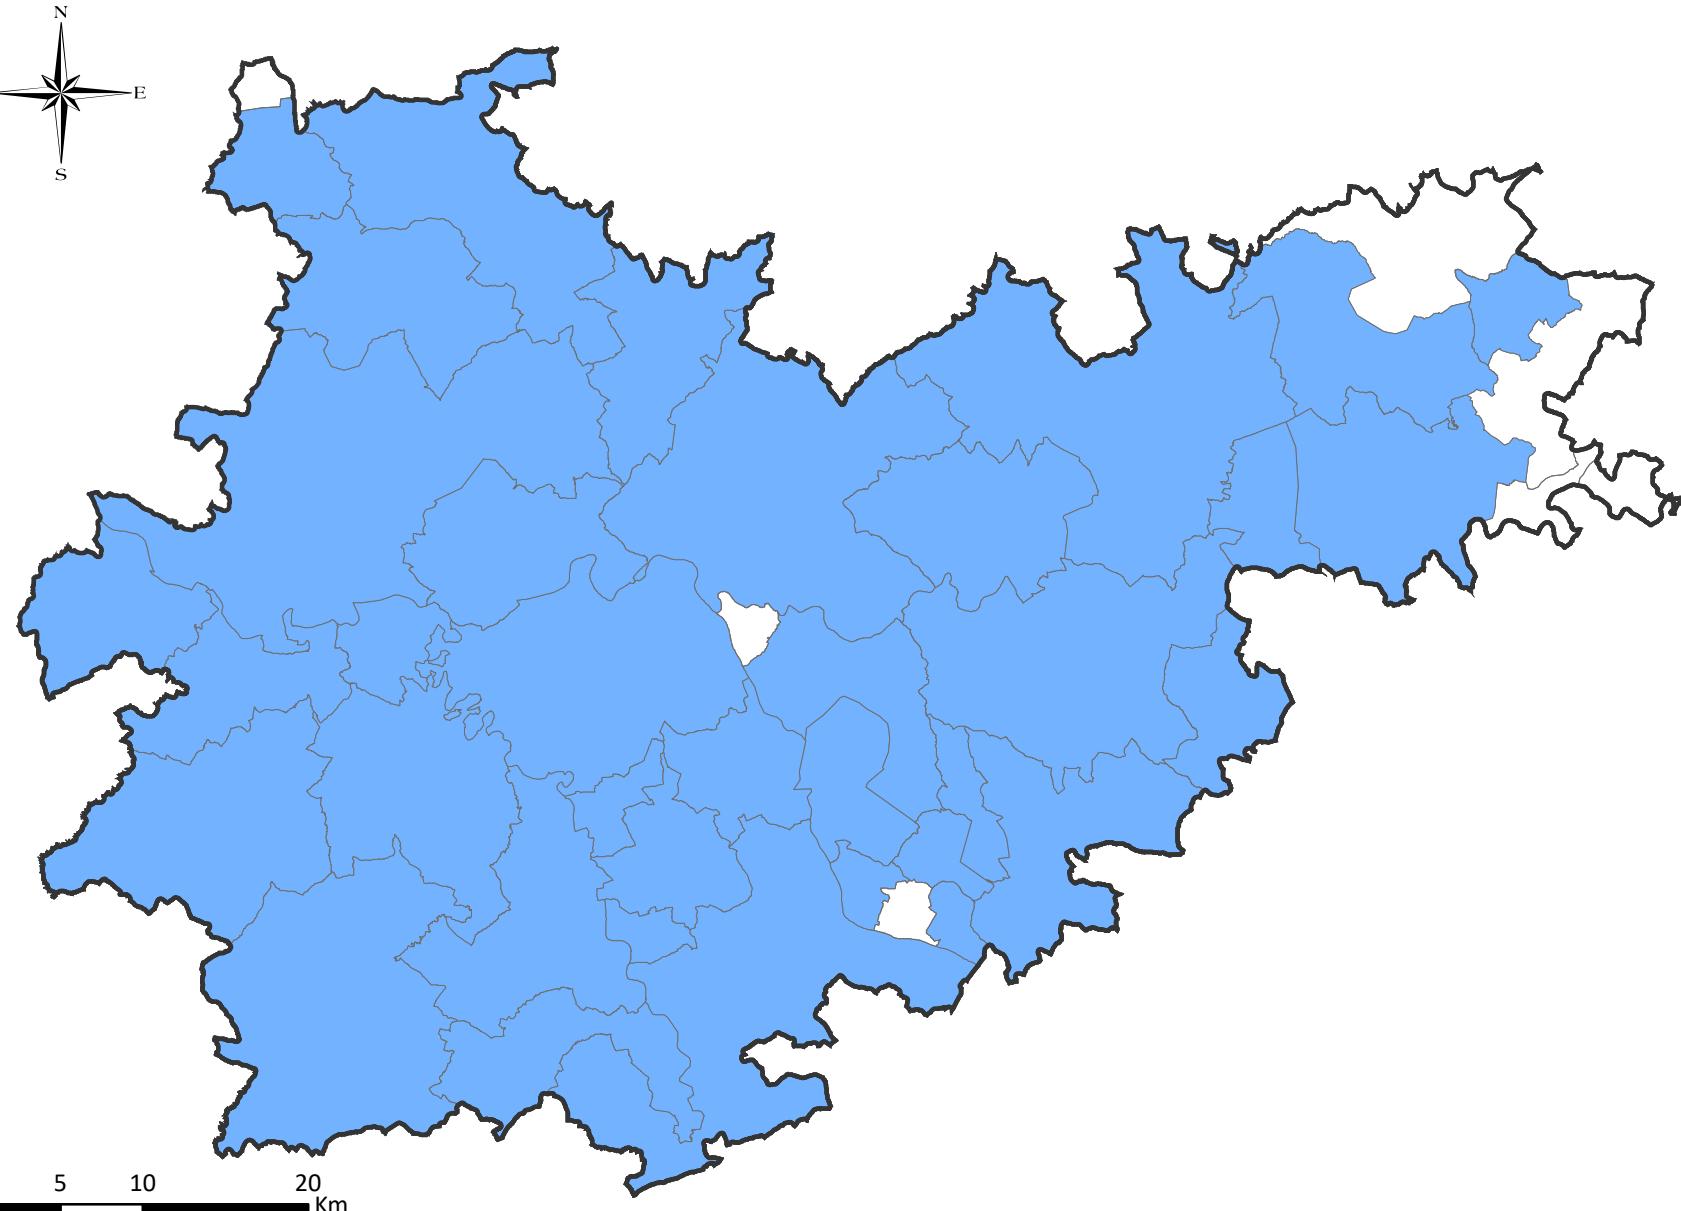

Données non disponibles à ce jour

Analyses conformes à la limite de qualité des eaux distribuées

Analyses non-conformes à la limite de qualité des eaux distribuées

Limite de qualité dans les eaux distribuées
Somme des PFAS: 0,1 µg/L

