


Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) :
Derniers résultats disponibles pour l'eau destinée à la consommation humaine

HERAULT

Situation au 14/01/2026

Suivi PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine - Par unité de distribution

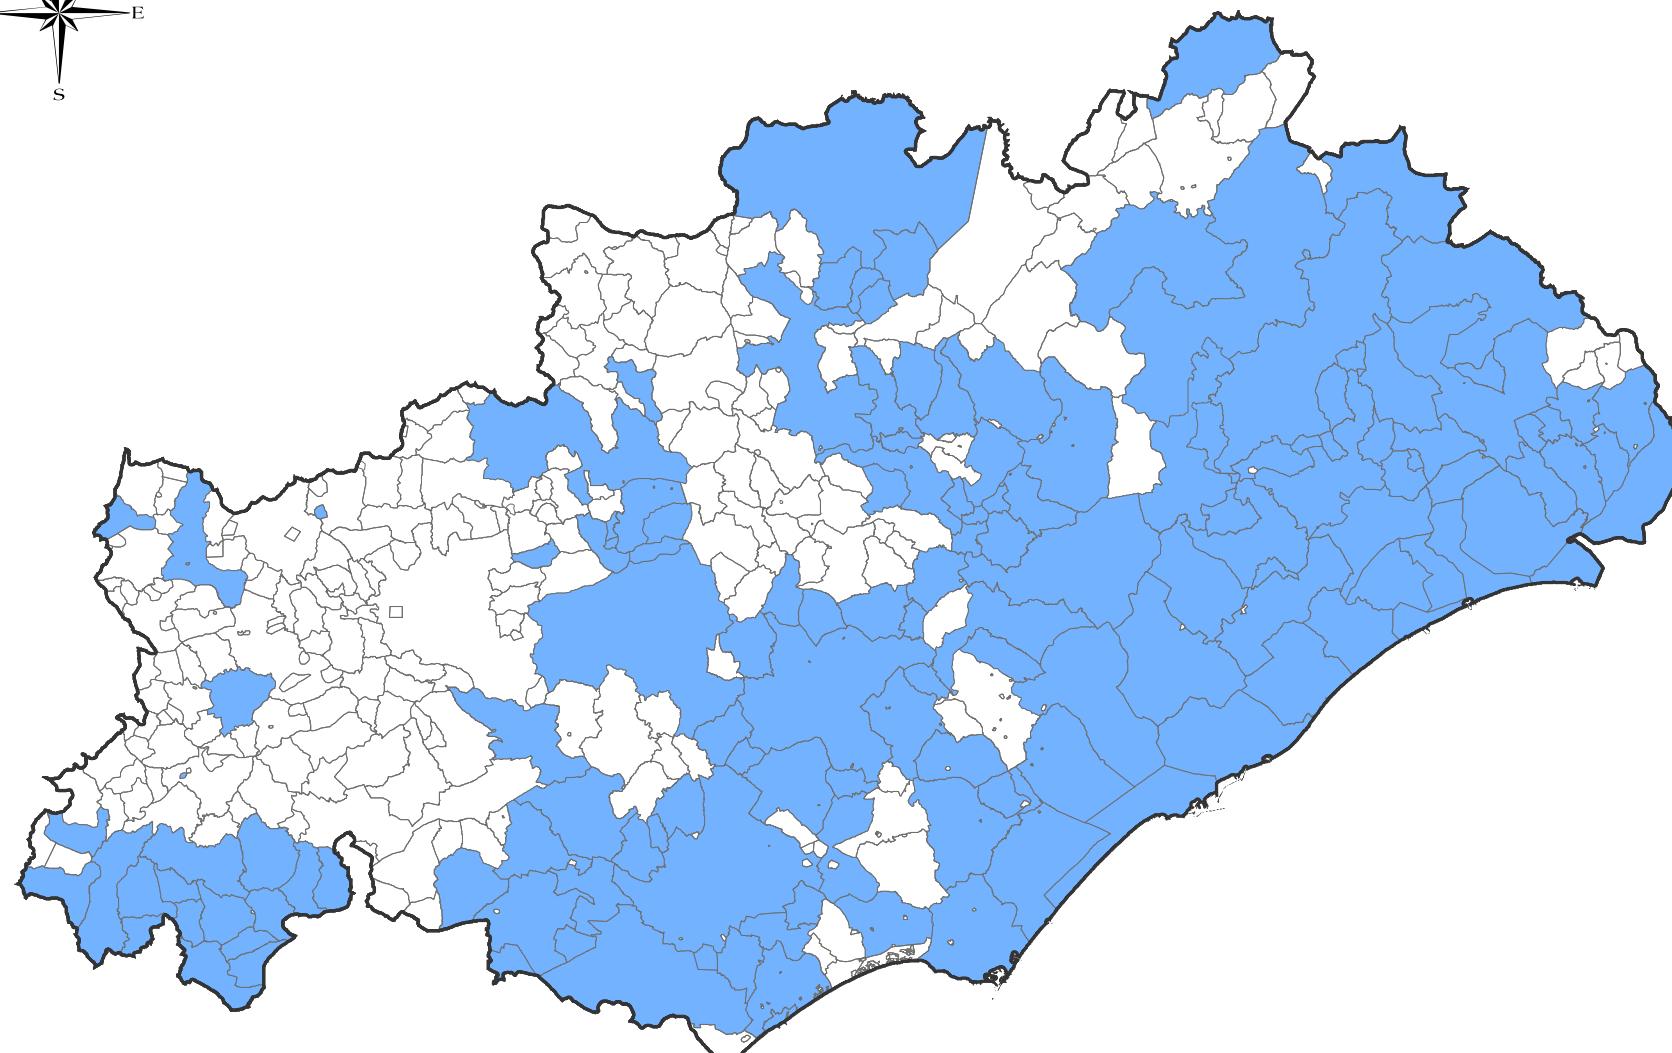


Données non disponibles à
ce jour

Analyses conformes à la
limite de qualité des eaux
distribuées

Analyses non-conformes à la
limite de qualité des eaux
distribuées

Limite de qualité dans les eaux distribuées
Somme des PFAS: 0,1 µg/L

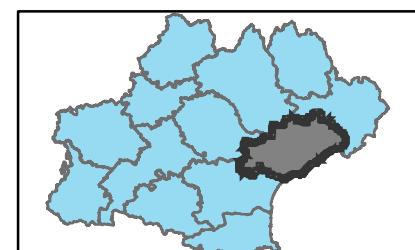

ARS Occitanie - DD034
1025 Rue Henri Becquerel
34067 Montpellier

ars-oc-dd34-sante-environnement@ars.sante.fr