

Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) :
Derniers résultats disponibles pour l'eau destinée à la consommation humaine

LOT

Situation au 14/01/2026


**Suivi PFAS dans les eaux
destinées à la
consommation humaine -
Par unité de distribution**

Données non disponibles à
ce jour


Analyses conformes à la
limite de qualité des eaux
distribuées

Analyses non-conformes à la
limite de qualité des eaux
distribuées

Limite de qualité dans les eaux distribuées
Somme des PFAS: 0,1 µg/L

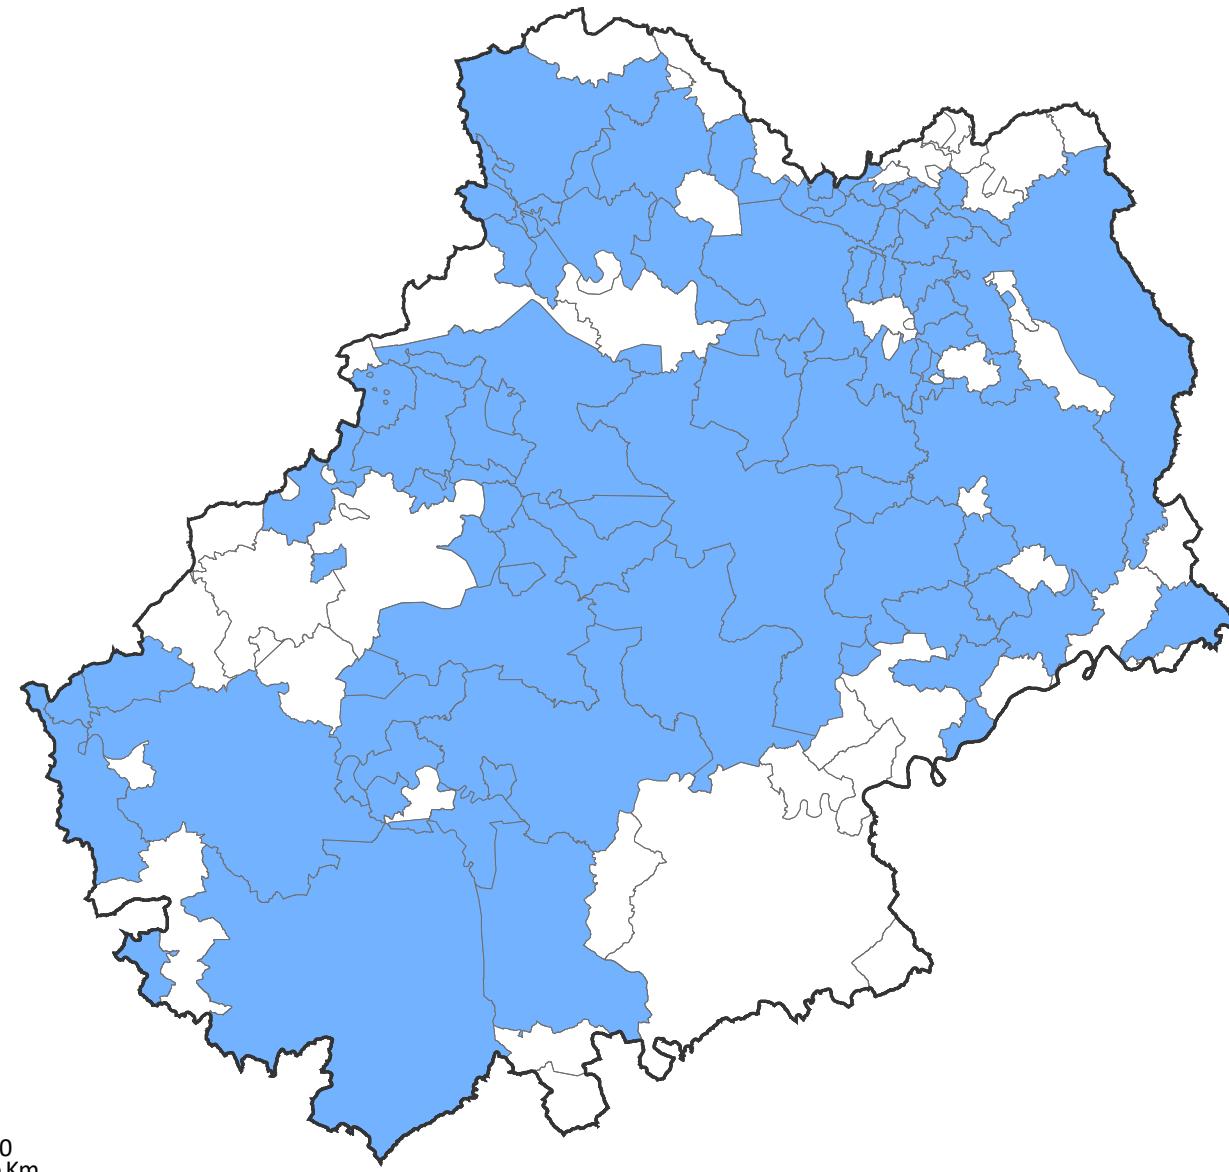

0 5 10 20 Km

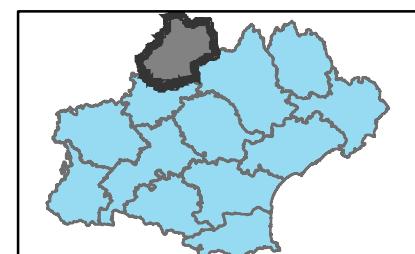

ARS Occitanie - DD046
Cabazat, 286 Route de Lacapelle
46000 Cahors
ars-oc-dd46-pgas@ars.sante.fr