




## PYRENEES ORIENTALES

Situation au 14/01/2026

### Suivi PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine - Par unité de distribution

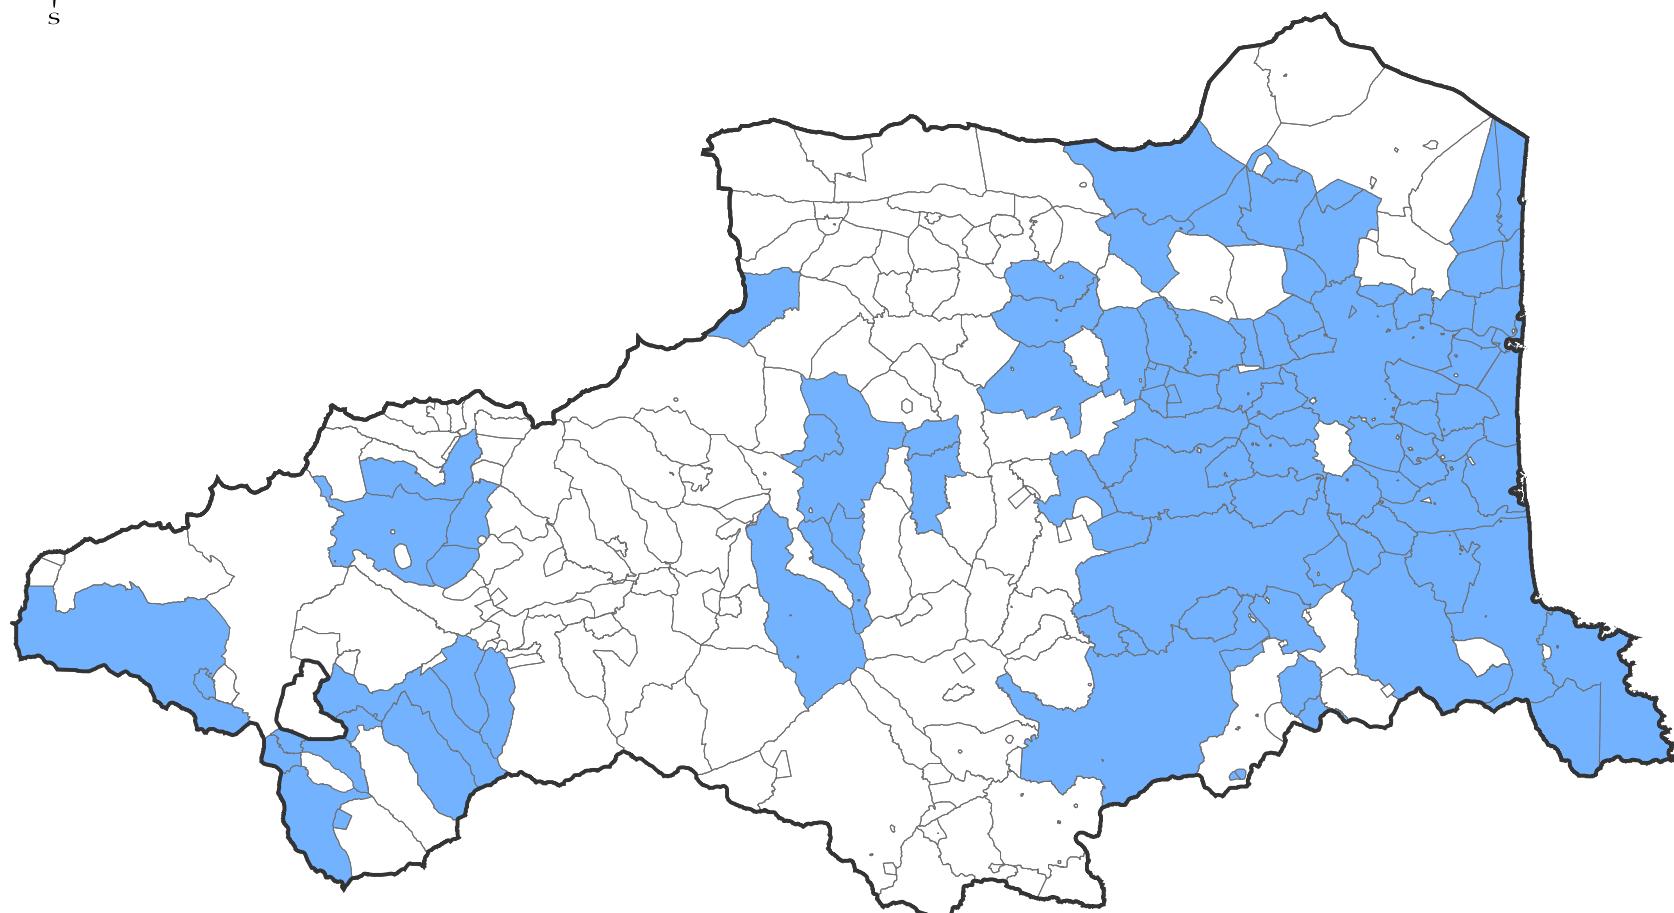

Données non disponibles à  
ce jour

Analyses conformes à la  
limite de qualité des eaux  
distribuées

Analyses non-conformes à la  
limite de qualité des eaux  
distribuées

Limite de qualité dans les eaux distribuées  
Somme des PFAS: 0,1 µg/L

