





RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



Eau destinée à la consommation humaine  
Dépassement des limites de qualité bactériologique

TARN ET GARONNE

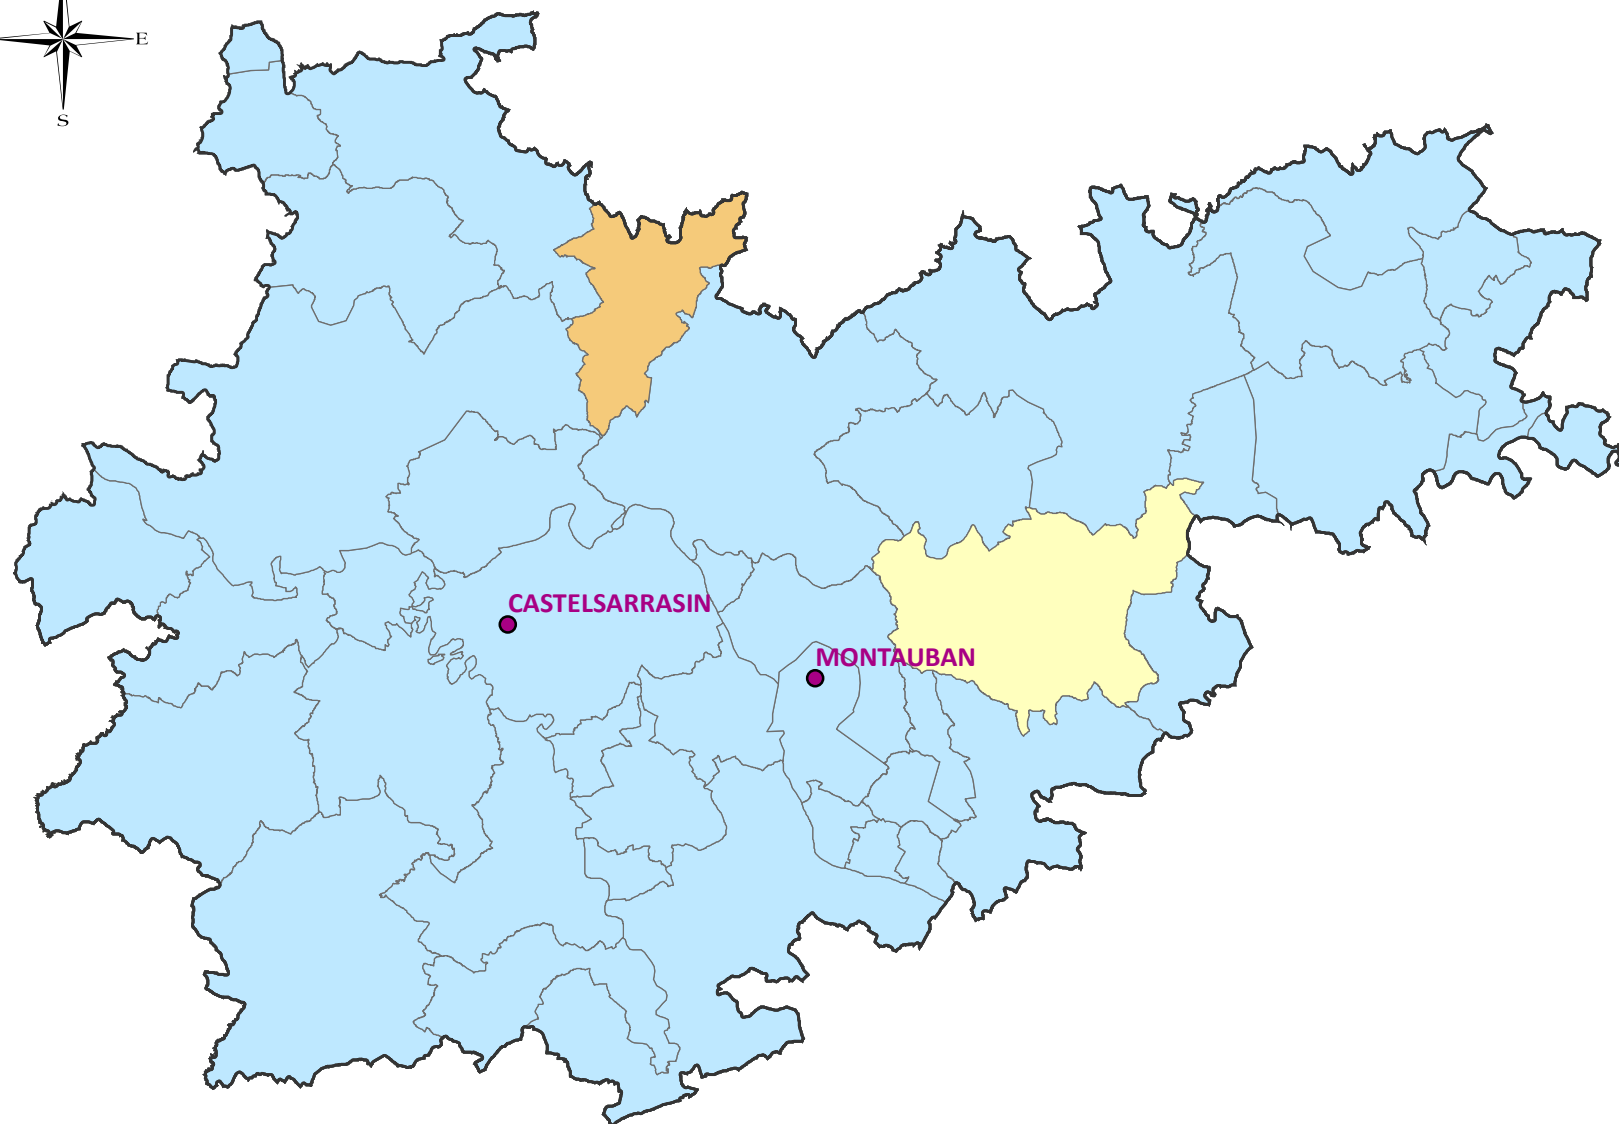


### Légende

● Préfecture et sous-préfectures

#### Qualité microbiologique de l'eau

- Eau de bonne qualité
- Eau de qualité convenable
- Eau de qualité insuffisante
- Eau de mauvaise qualité
- Données indisponibles

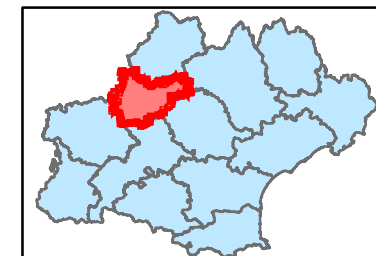

0 5 10 20  
Km

● ● ARS Occitanie - DD082  
436 Rue Edouard Forestié  
82000 Montauban  
ars-oc-dd82-pgas@ars.sante.fr