



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE


Liberté  
Égalité  
Fraternité



Agence Régionale de Santé  
Occitanie

# Eau destinée à la consommation humaine Dépassement des limites de qualité bactériologique

## AUDE

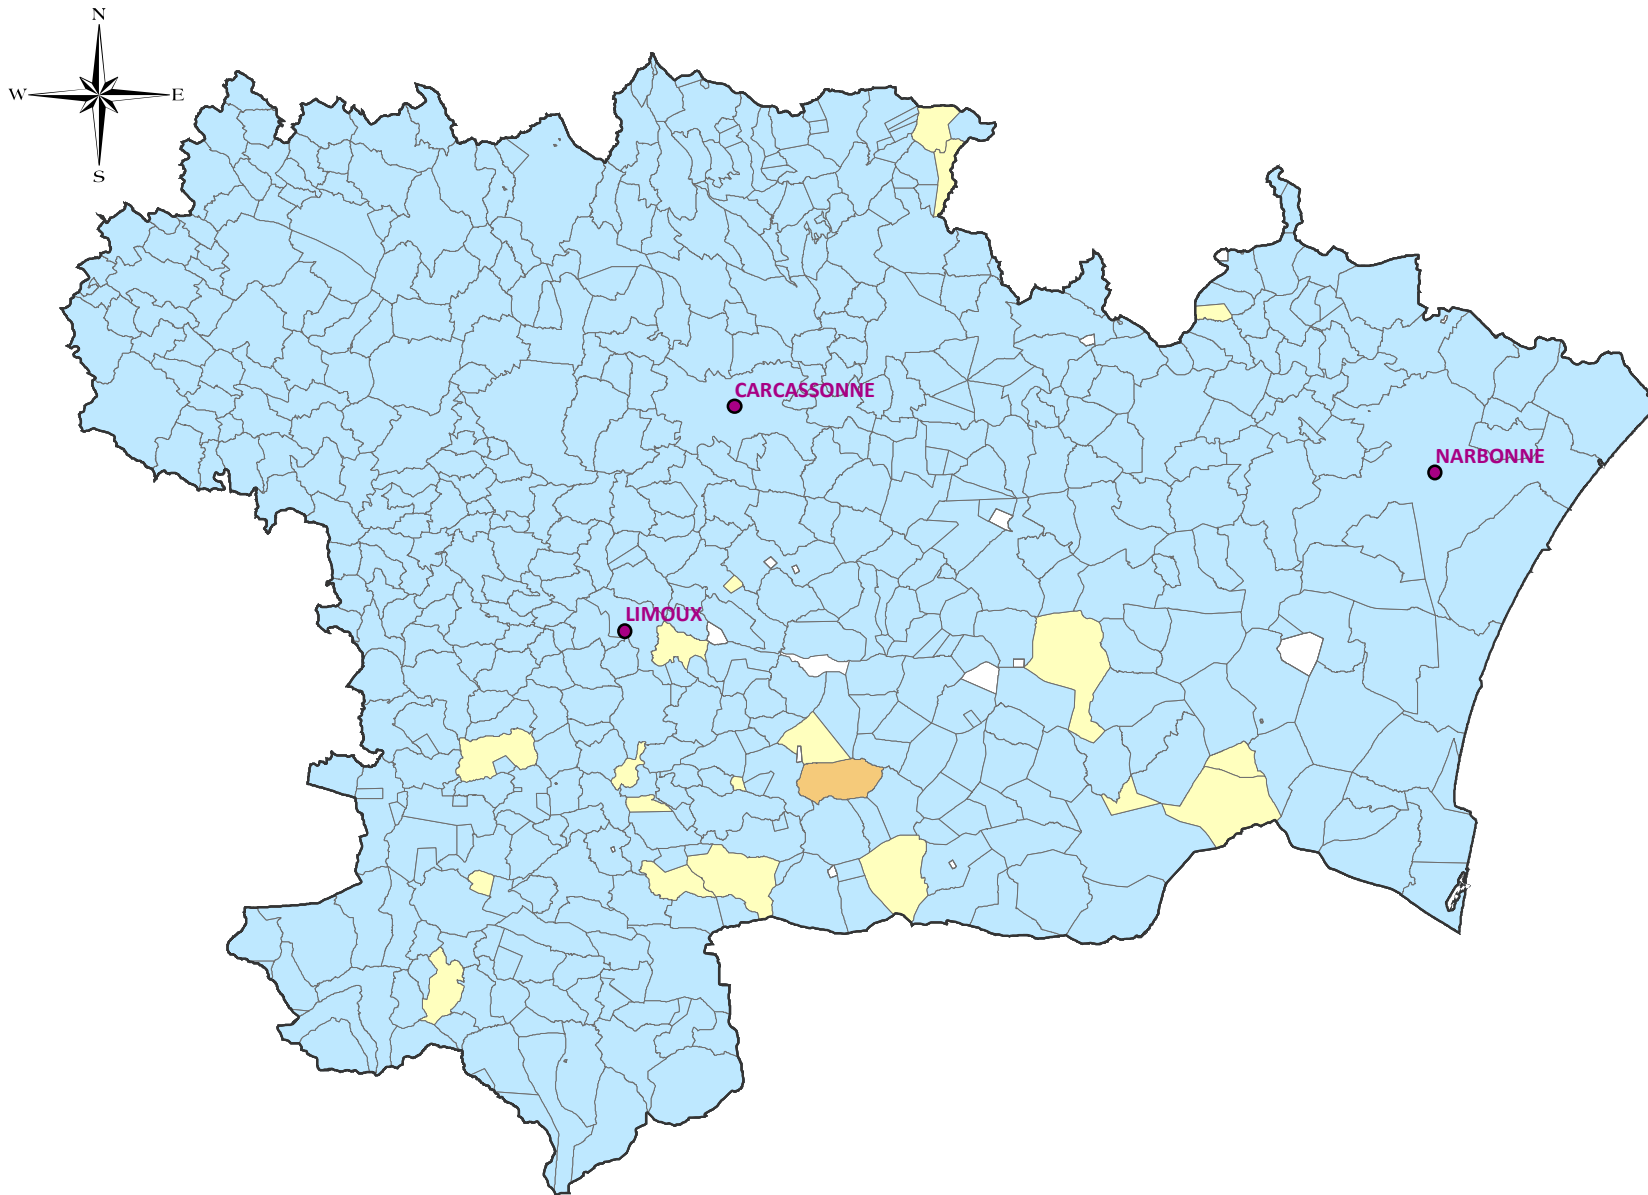


### Légende

● Préfecture et sous-préfectures

#### Qualité microbiologique de l'eau

- Eau de bonne qualité
- Eau de qualité convenable
- Eau de qualité insuffisante
- Eau de mauvaise qualité
- Données indisponibles

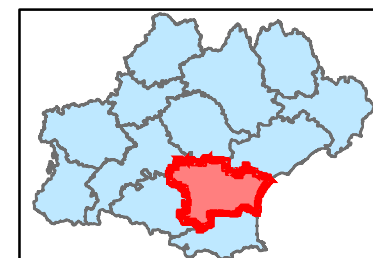

● ● ARS Occitanie - DD011

2 Allée de Bezons

11021 Carcassonne

ars-oc-dd11-sante-environnement@ars.sante.fr

0 5 10 20  
Km