



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE



Liberté
Égalité
Fraternité



Agence Régionale de Santé
Occitanie

Eau destinée à la consommation humaine Dépassement des limites de qualité en pesticides

LOZERE

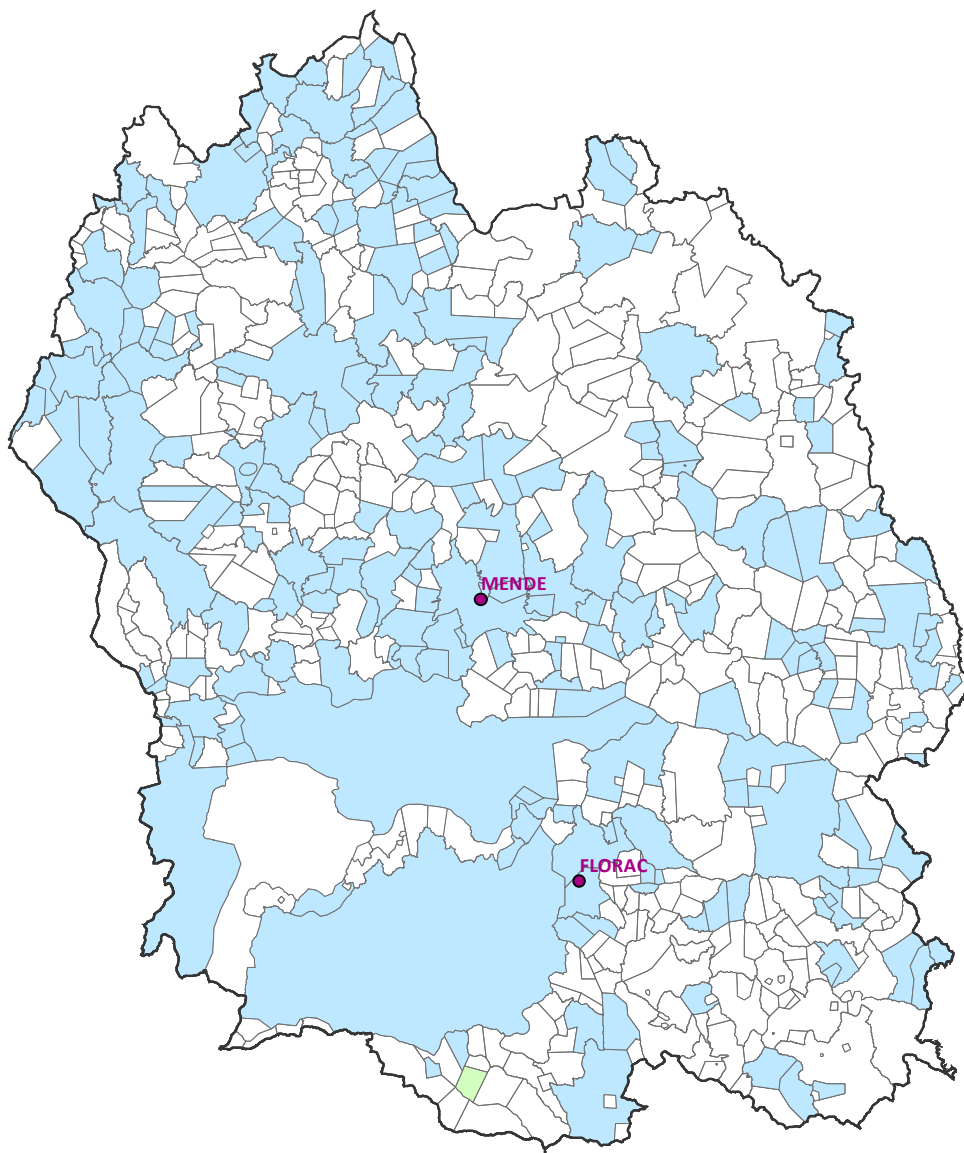


Légende

● Préfecture et sous-préfectures

Qualité de l'eau en fonction de la concentration en pesticides par unité de distribution

- Eau de bonne qualité
- Eau de qualité convenable
- Eau de qualité insuffisante
- Eau de mauvaise qualité
- Données indisponibles

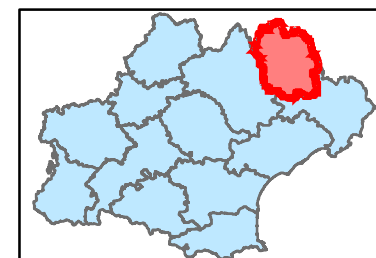

● ARS Occitanie - DD048

1 Avenue du Père Coudrin

48000 Mende

ars-oc-dd48-sante-environnement@ars.sante.fr

0 5 10 20
Km