
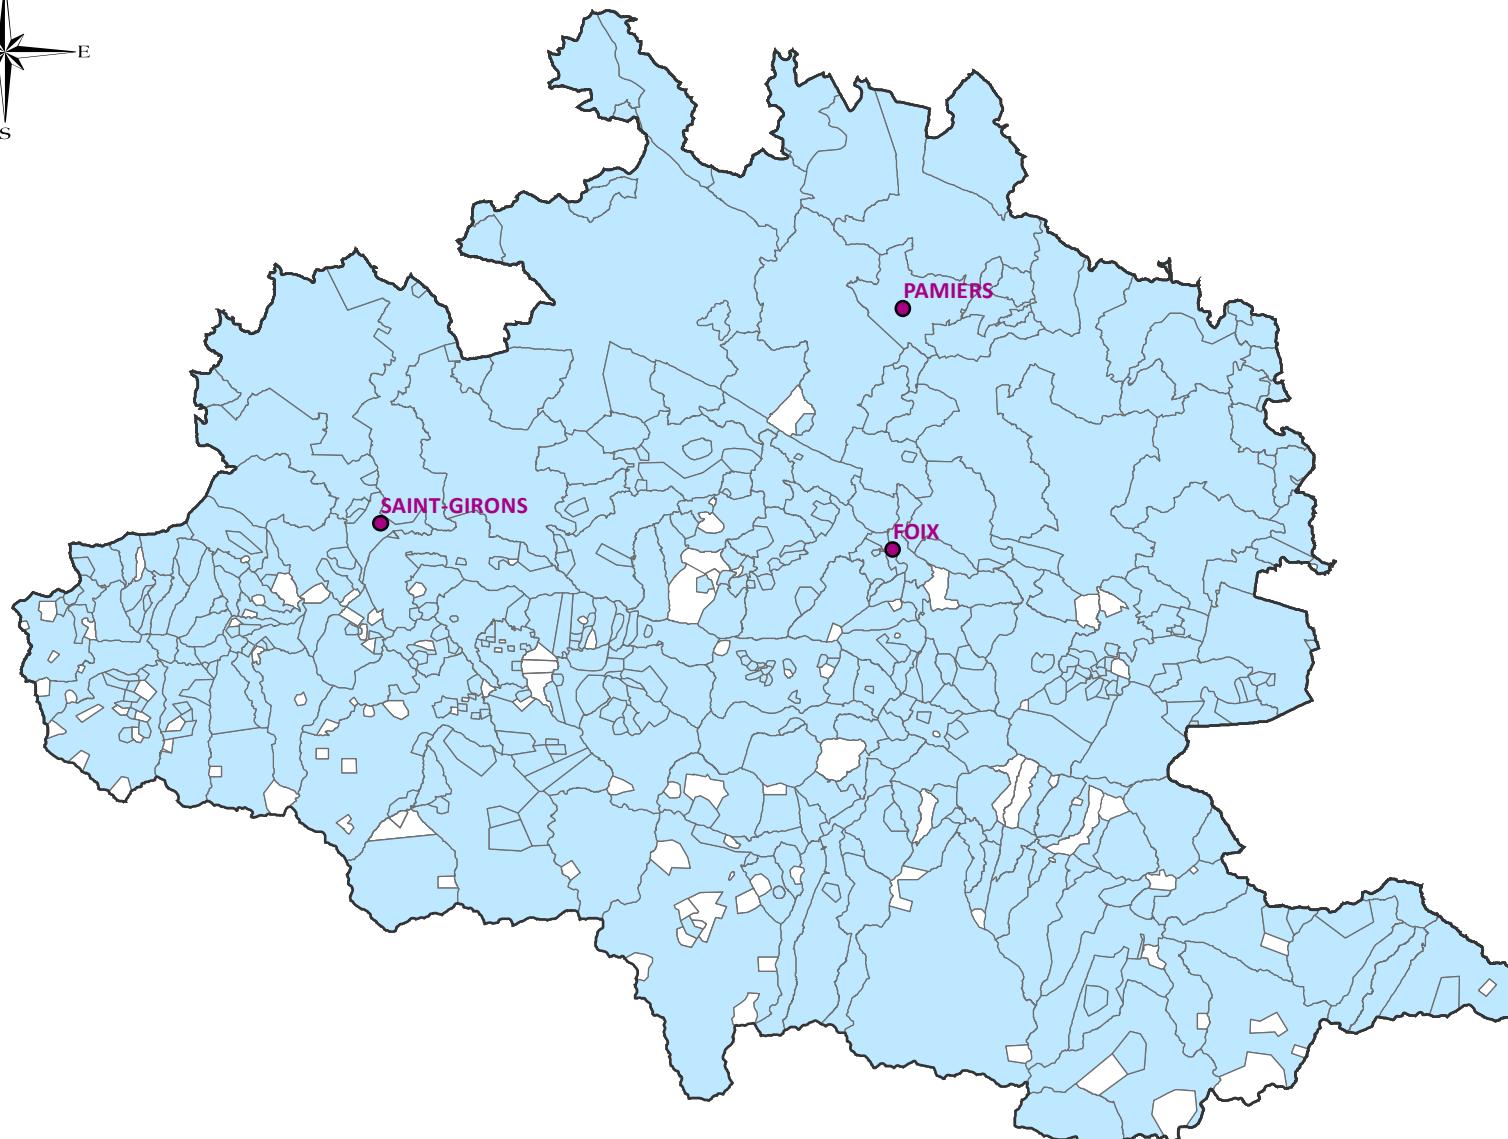


Eau destinée à la consommation humaine
Dépassement des limites de qualité en pesticides

ARIEGE




0 5 10 20 Km

Légende

● Préfecture et sous-préfectures
Qualité de l'eau en fonction de la concentration en pesticides par unité de distribution

- Eau de bonne qualité
- Eau de qualité convenable
- Eau de qualité insuffisante
- Eau de mauvaise qualité
- Données indisponibles

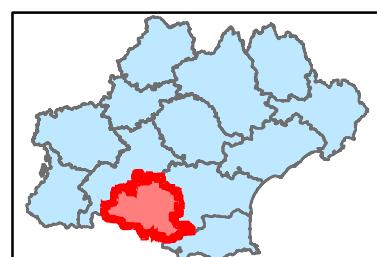

● ● ARS Occitanie - DD009
1 Boulevard Alsace Lorraine
09008 Foix
ars-oc-dd09-pgas@ars.sante.fr