

Eau destinée à la consommation humaine
Dépassement des limites de qualité en nitrates

LOZERE




Légende


● Préfecture et sous-préfectures

Qualité de l'eau distribuée en fonction
de sa concentration en NO₃ par unité
de distribution

- Eau de bonne qualité
- Eau de qualité convenable
- Eau de qualité insuffisante
- Eau de mauvaise qualité
- Données indisponibles

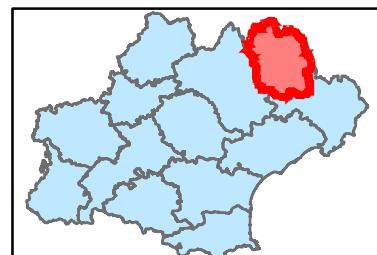

● ● ARS Occitanie - DD048
1 Avenue du Père Coudrin
48000 Mende
ars-oc-dd48-sante-environnement@ars.sante.fr

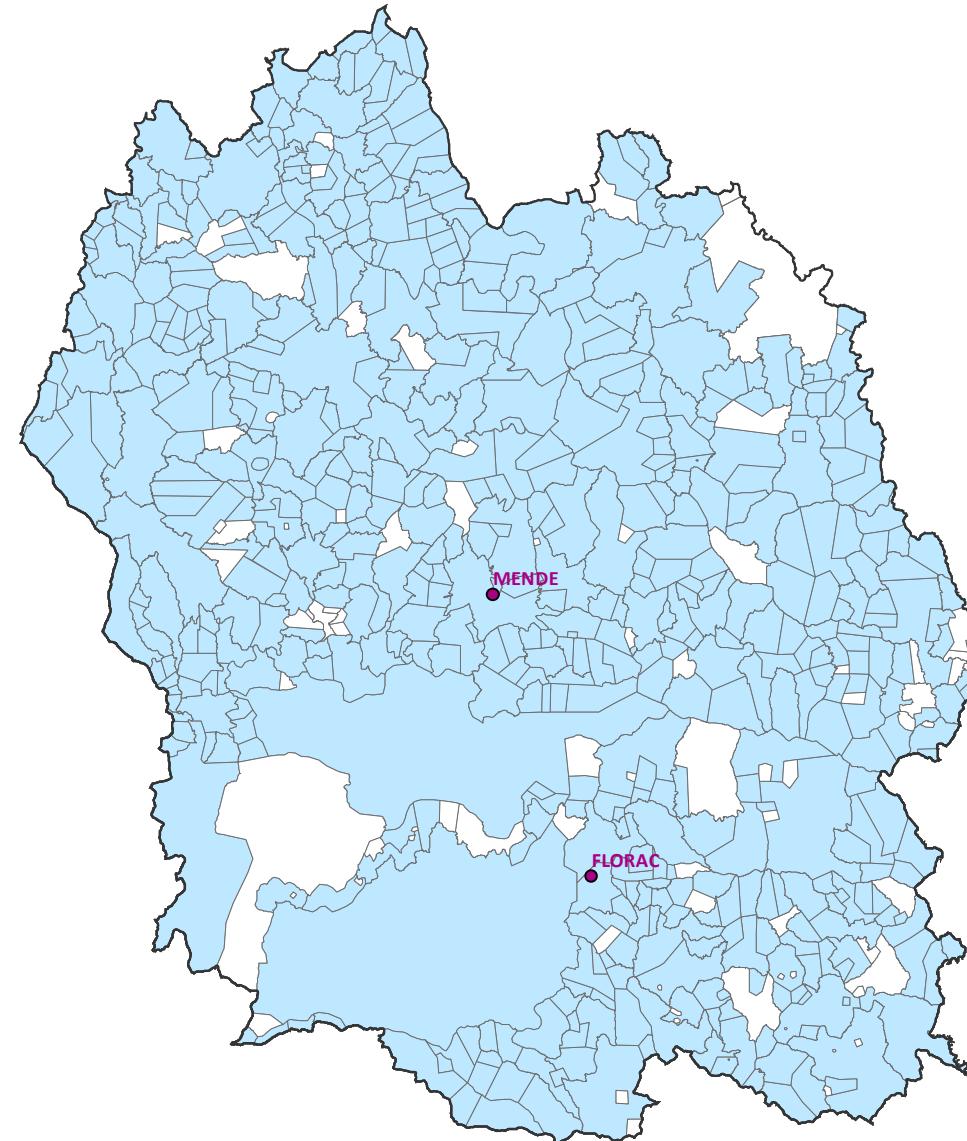

0 5 10 20 Km