




RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



Eau destinée à la consommation humaine
Dépassement des limites de qualité en nitrates

PYRENEES ORIENTALES





Légende

● Préfecture et sous-préfectures

Qualité de l'eau distribuée en fonction de sa concentration en NO₃ par unité de distribution

- Eau de bonne qualité
- Eau de qualité convenable
- Eau de qualité insuffisante
- Eau de mauvaise qualité
- Données indisponibles

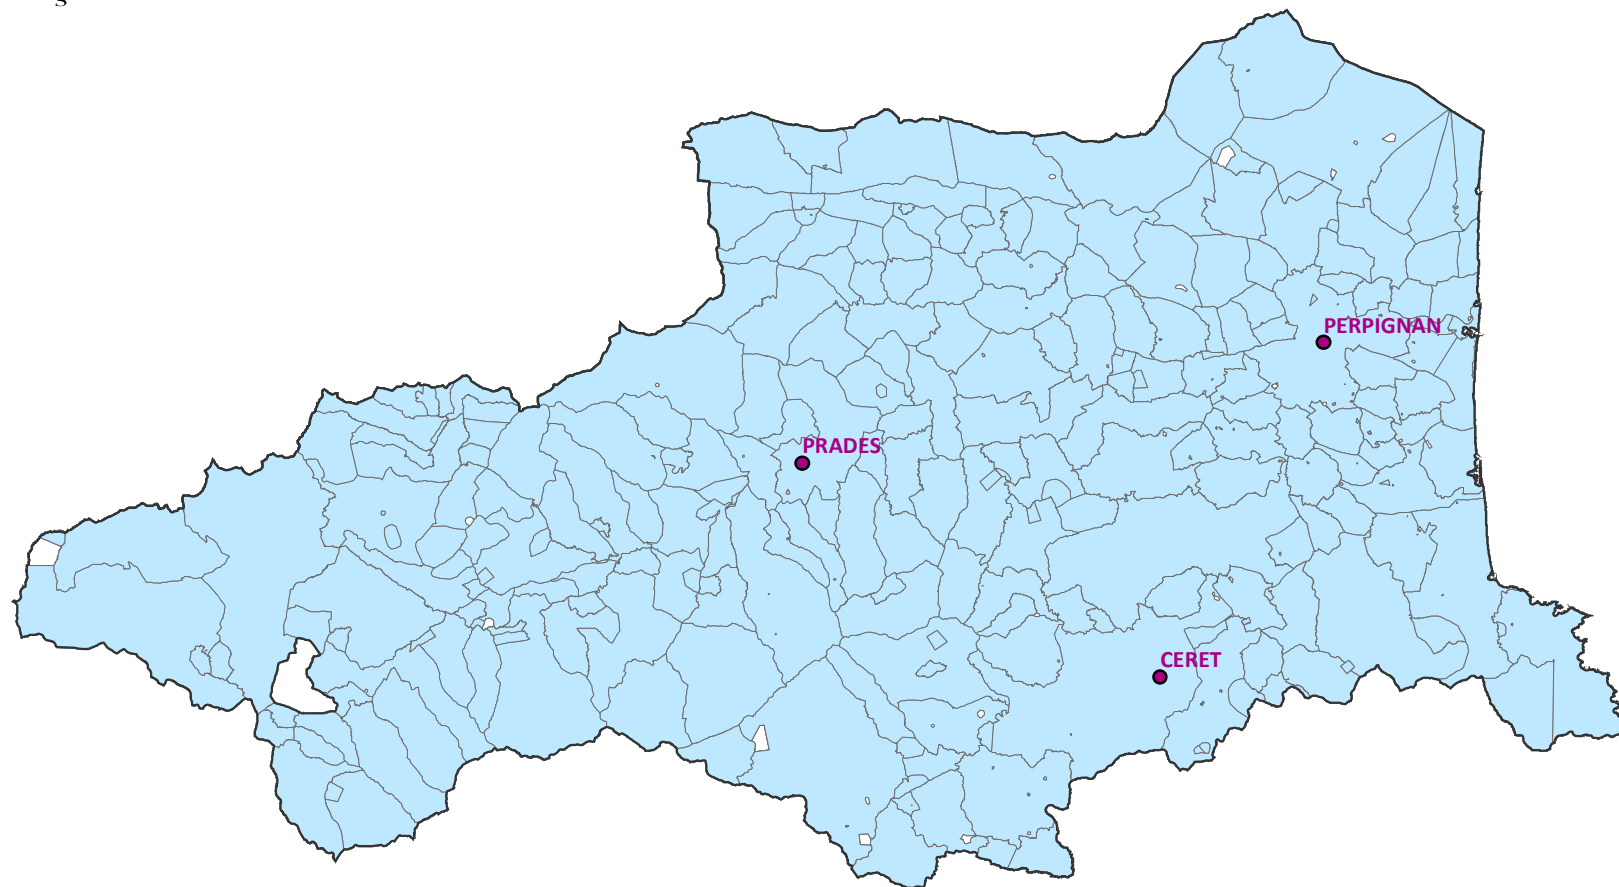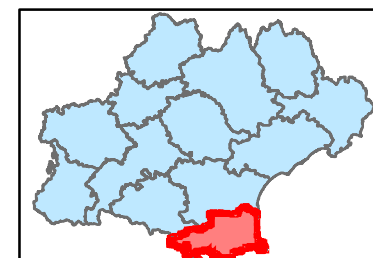

0 5 10 20
Km

● ● ARS Occitanie - DD066

53 Avenue Jean Giraudoux

66000 Perpignan

ars-oc-dd66-sante-environnement@ars.sante.fr