


Eau destinée à la consommation humaine
Dépassement des limites de qualité en nitrates

AVEYRON

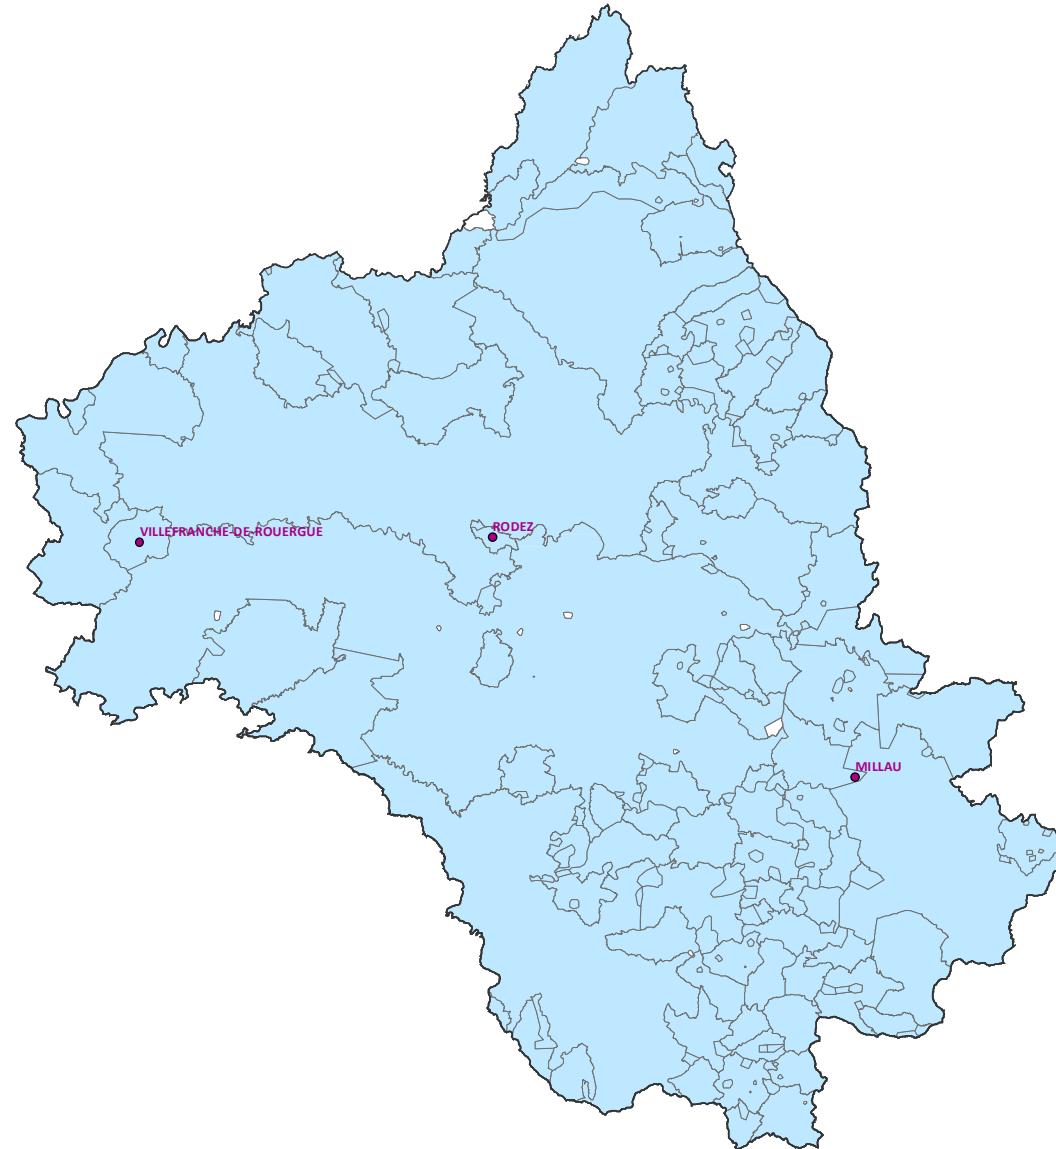


0 5 10 20 Km

Légende

● Préfecture et sous-préfectures

Qualité de l'eau distribuée en fonction
de sa concentration en NO₃ par unité
de distribution

- Eau de bonne qualité
- Eau de qualité convenable
- Eau de qualité insuffisante
- Eau de mauvaise qualité
- Données indisponibles

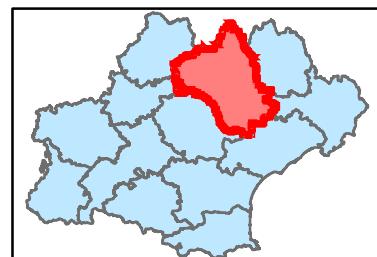

● ● ARS Occitanie - DD012
4 Rue de Paraïba
12000 Rodez
ars-oc-dd12-pgas@ars.sante.fr