
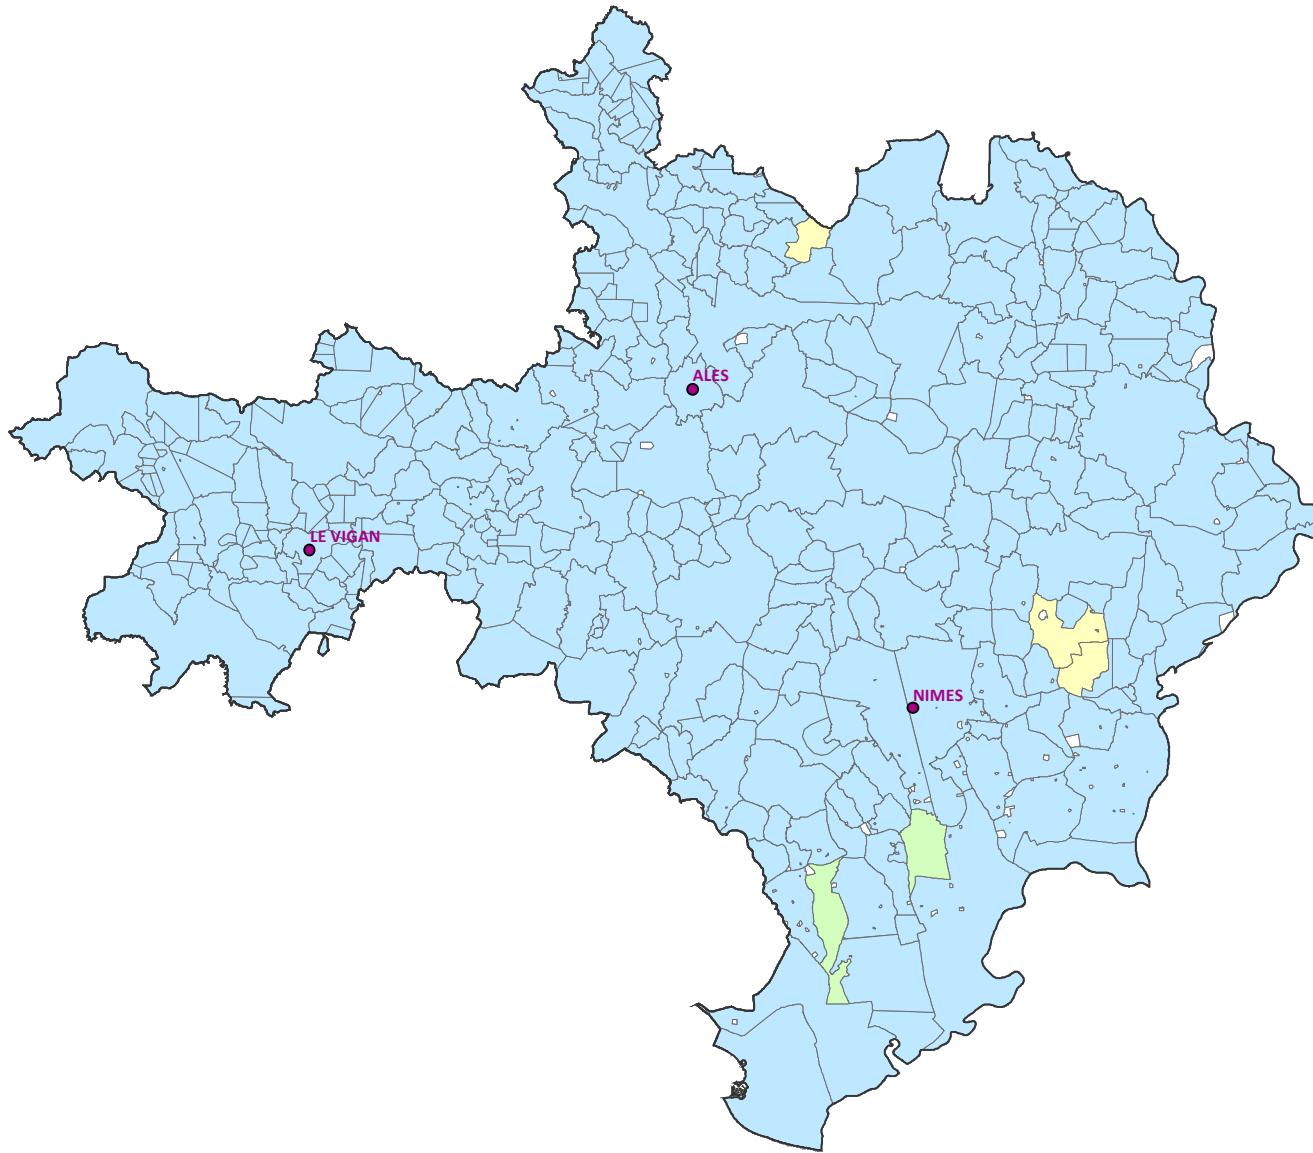


Eau destinée à la consommation humaine Dépassement des limites de qualité en nitrates

GARD



0 5 10 20 Km

Légende

- Préfecture et sous-préfectures

Qualité de l'eau distribuée en fonction de sa concentration en NO₃ par unité de distribution

- | | |
|---|-----------------------------|
| ■ | Eau de bonne qualité |
| ■ | Eau de qualité convenable |
| ■ | Eau de qualité insuffisante |
| ■ | Eau de mauvaise qualité |
| ■ | Données indisponibles |

