


Qualité bactériologique des eaux destinées à la consommation humaine distribuées en Occitanie bilan 2022

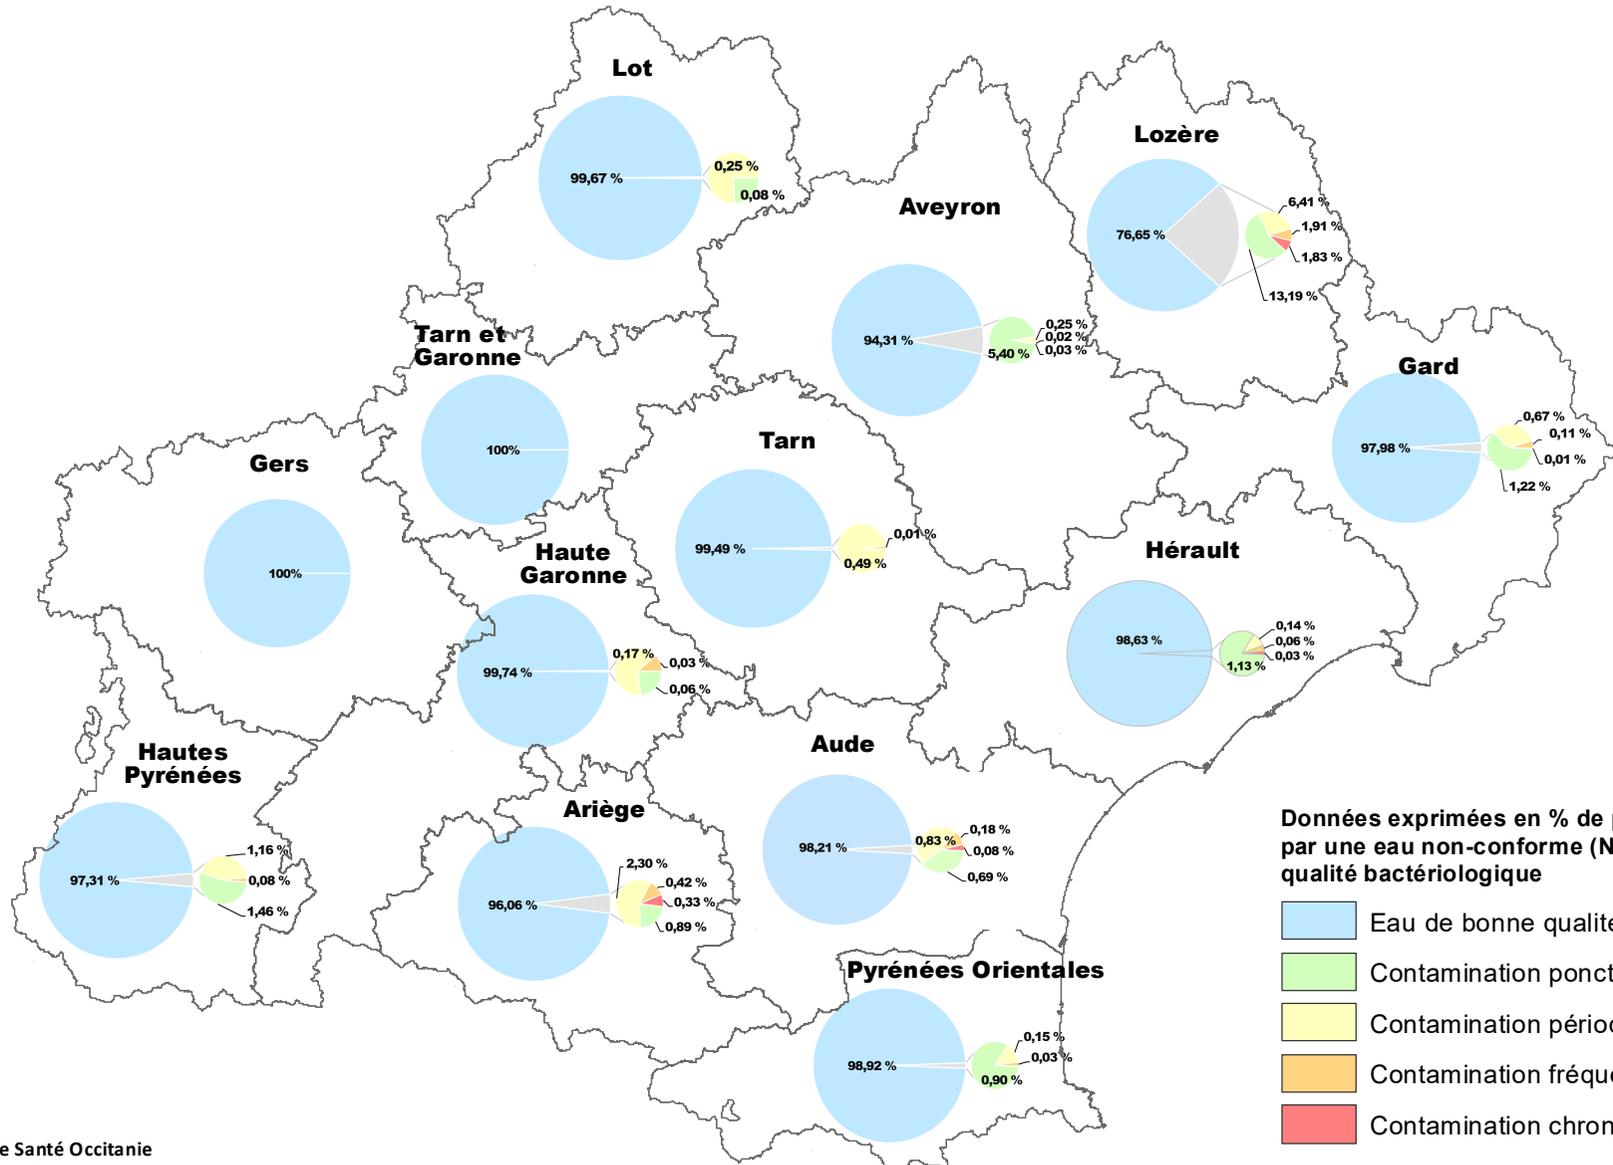

Données exprimées en % de population alimentée par une eau non-conforme (NC) aux limites de qualité bactériologique

- Eau de bonne qualité : NC ≤ 5%
- Contamination ponctuelle : 5% < NC ≤ 10%
- Contamination périodique : 10% < NC ≤ 20%
- Contamination fréquente : 20% < NC ≤ 35%
- Contamination chronique : NC > 35%