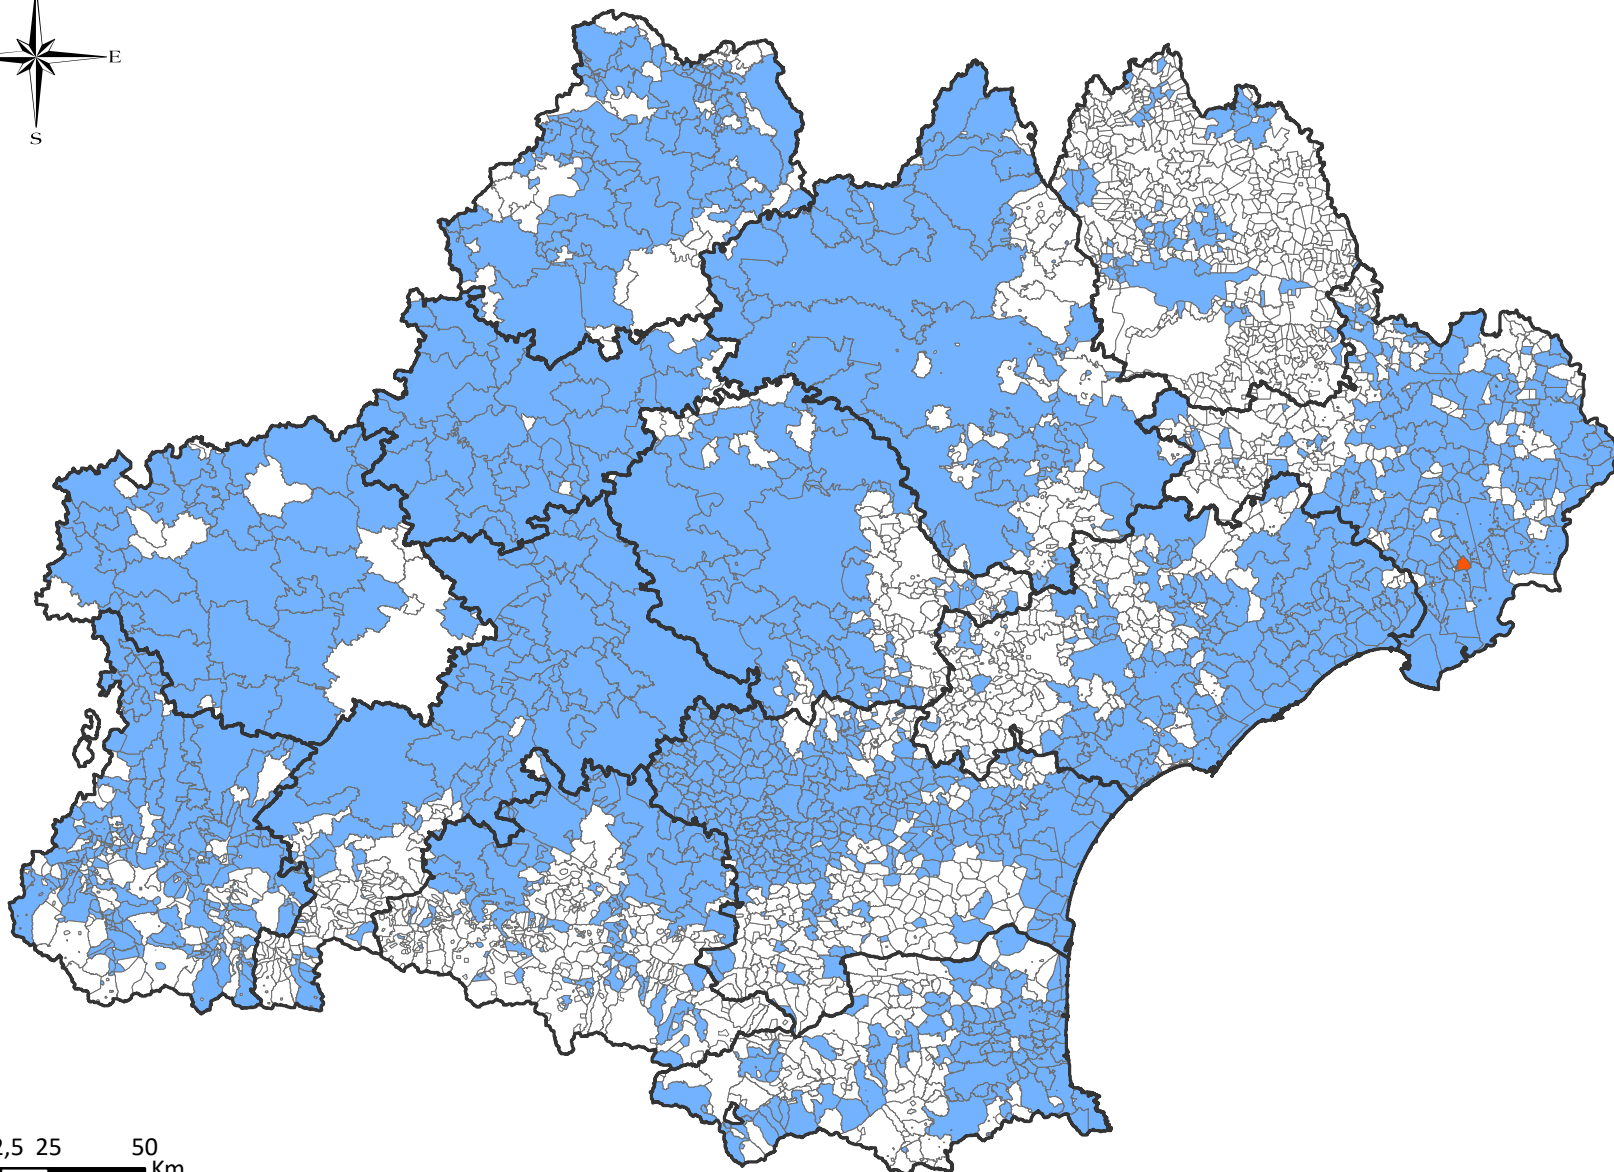








Situation au 19/03/2026




**Suivi PFAS dans les eaux destinées
à la consommation humaine - Par
unité de distribution**

-  Données non-disponibles à ce jour
-  Analyses conformes à la limite de qualité des eaux distribuées
-  Analyses non-conformes à la limite de qualité des eaux distribuées

**Limite de qualité dans les eaux
de consommation**

Somme des PFAS: 0,1 µg/L

 **ARS Occitanie**
26-28 Parc club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel
34067 MONTPELLIER

0 12,5 25 50
Km